


OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

RATOWICE M-33-35-D-c-3

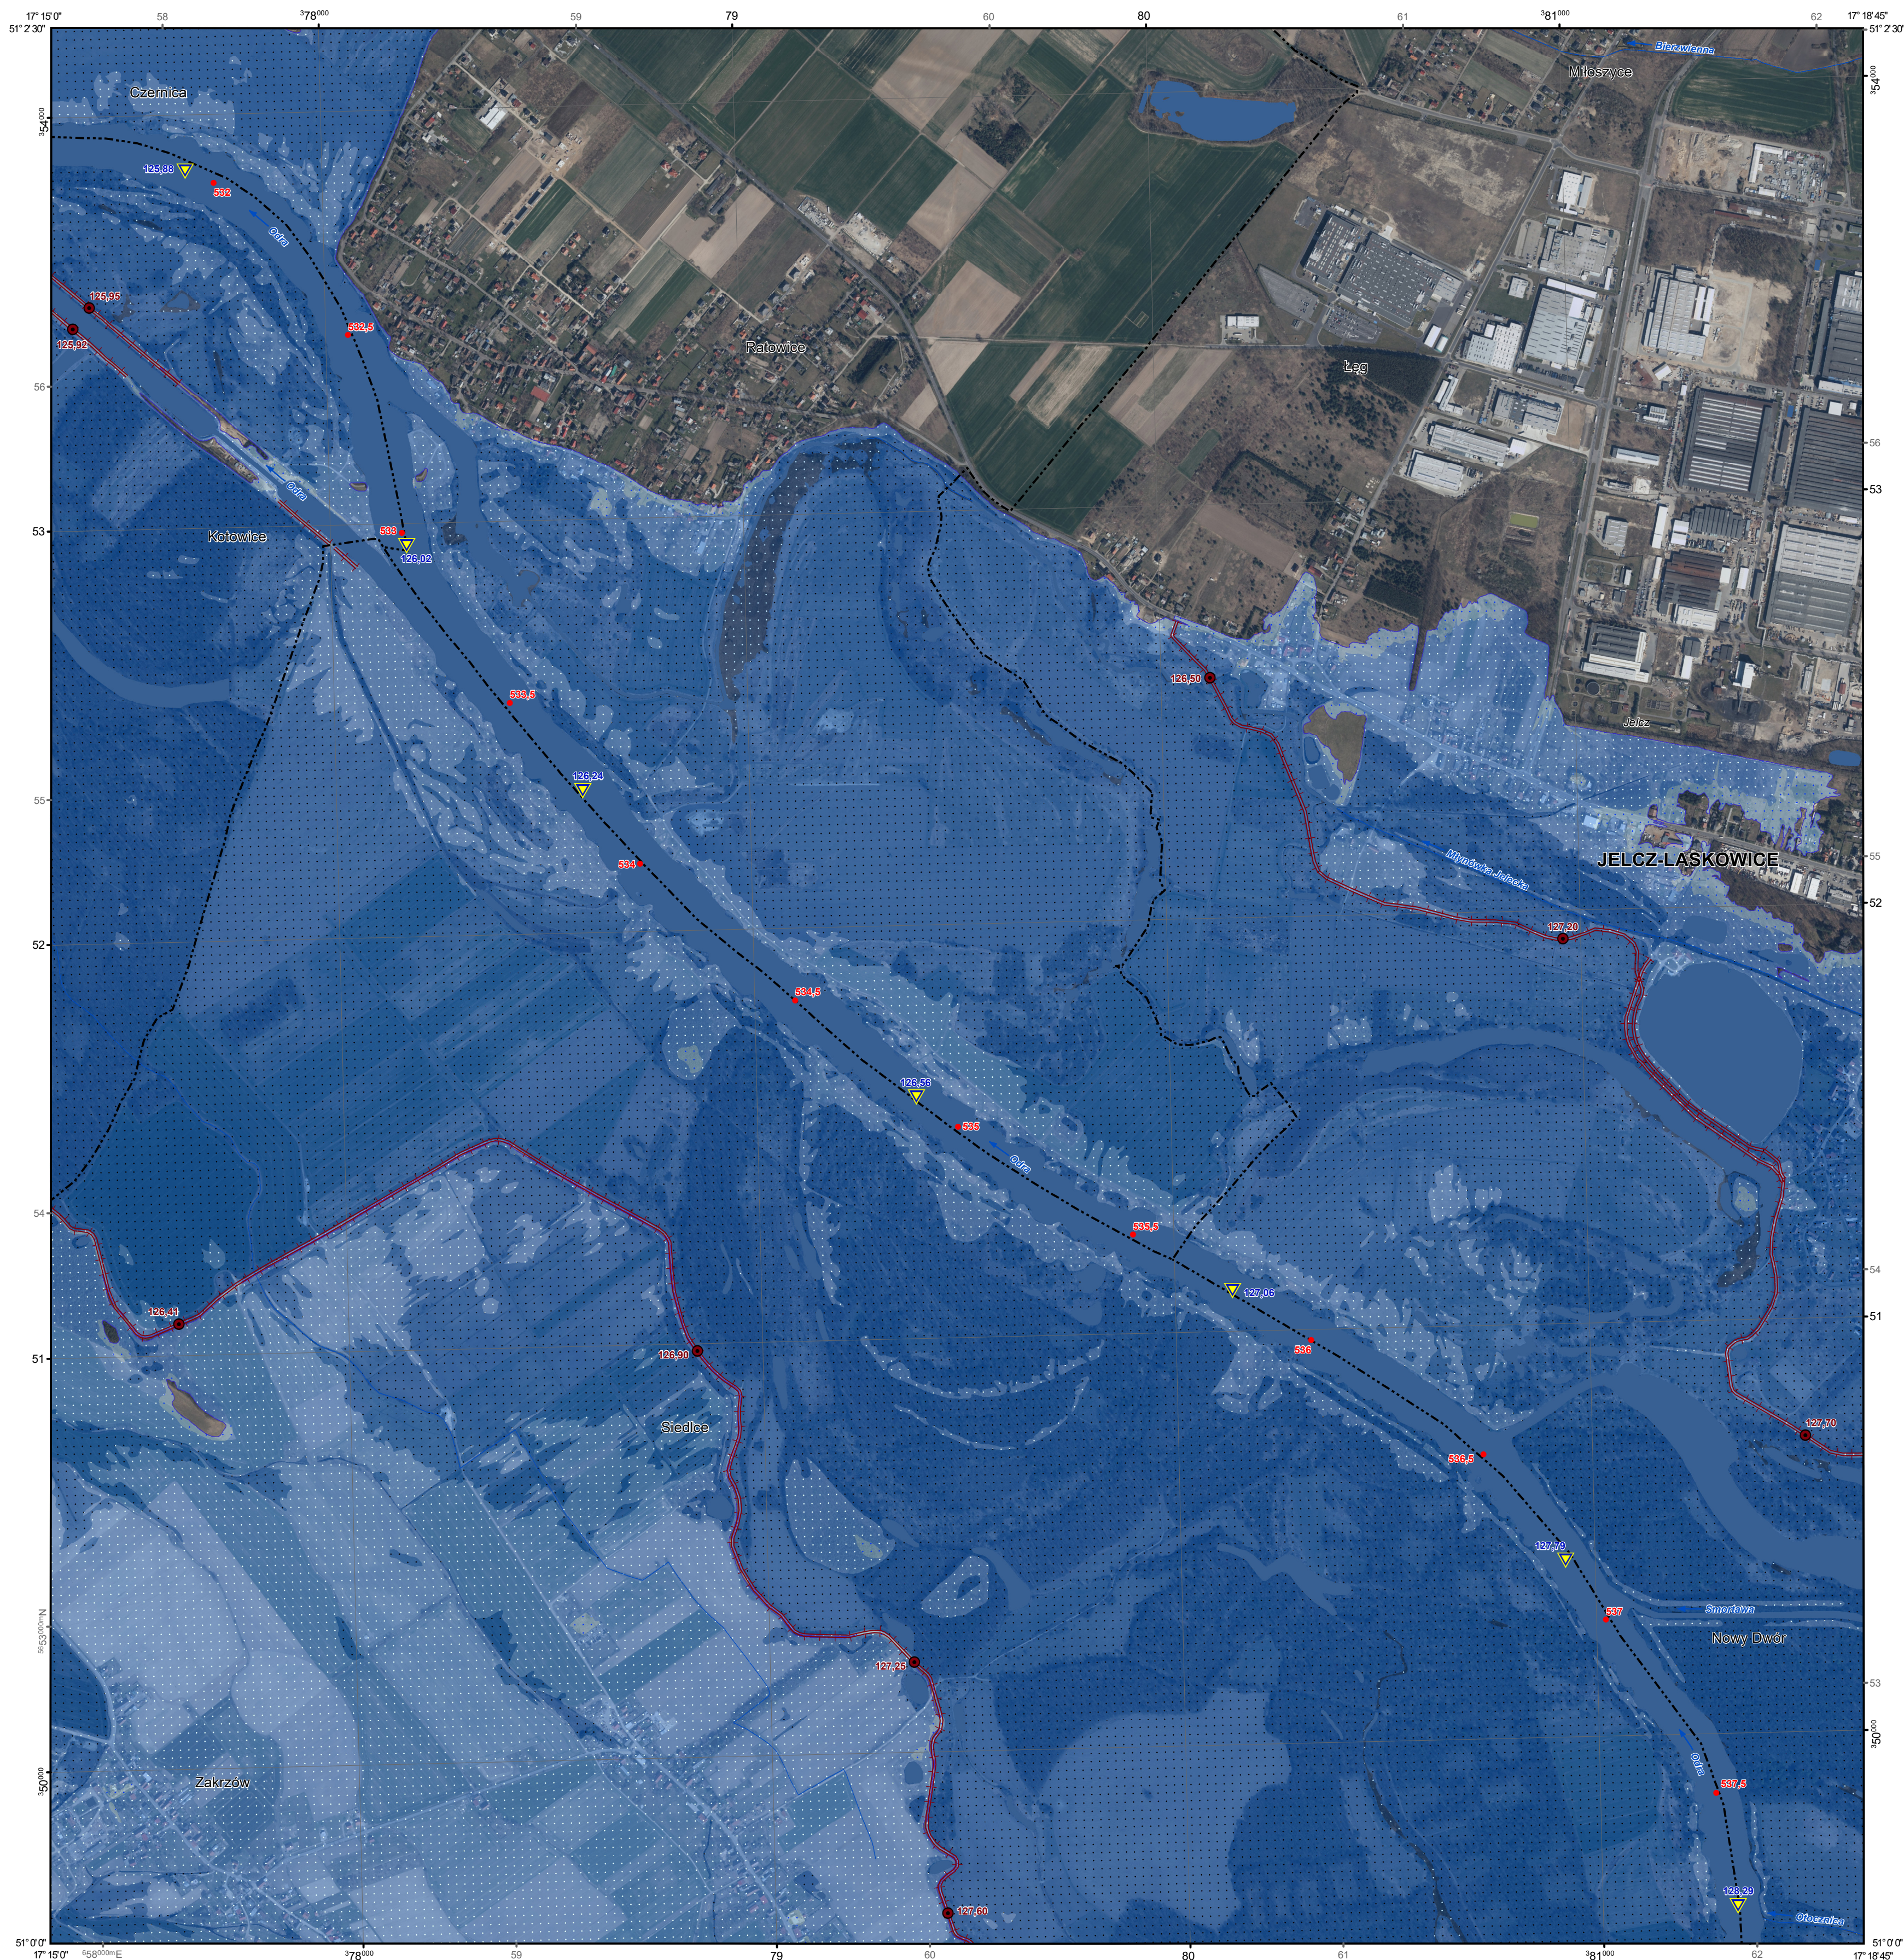

 maksymalna rzędna zwierciadła wody

 rzędna korony walu przeciwpowodziowego lub zaporę bocznej

 kilometr rzeki

 obszar zagrożenia powodziowego

głębokość wody [m]

 $h \leq 0,5$

 $0,5 < h \leq 2,0$

 $2,0 < h \leq 4,0$

 $h > 4,0$

 cieki naturalne i kanały

 wody powierzchniowe

 wał przeciwpowodziowy

 zapora boczna

 budowla piętrząca

 miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej

 granica gminy

 granica powiatu

 granica województwa

 granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Otmuchów (na rzece Nysa Kłodzka) w wyniku przebiecia hydraulicznego korpusu zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,02% połączone z przelaniem się wody przez korpus zapory zbiornika Nysa

1:10 000

1 cm - 100 m



**OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO POLSKIE**
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Zarząd Zlewni we Wrocławiu (WR.5)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
woj. dolnośląskie

Czerwieca M-33-35-C-d-2	M-33-35-D-c-1	M-33-35-D-c-2
pow. wrocławski M-33-35-C-d-4 Siechnice	WR.5 M-33-35-D-c-3	pow. olawski M-33-35-D-c-4
Oława M-33-47-A-b-2	M-33-47-B-a-1 Oława	M-33-47-B-a-2 Oława



Unia Europejska
Fundusz Spójności

Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGGP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkładu topograficznego: 2020 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.