


MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO Z GŁĘBOKOŚCIĄ WODY

OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

LUBSZA - UL. OGRODOWA M-33-48-A-a-3

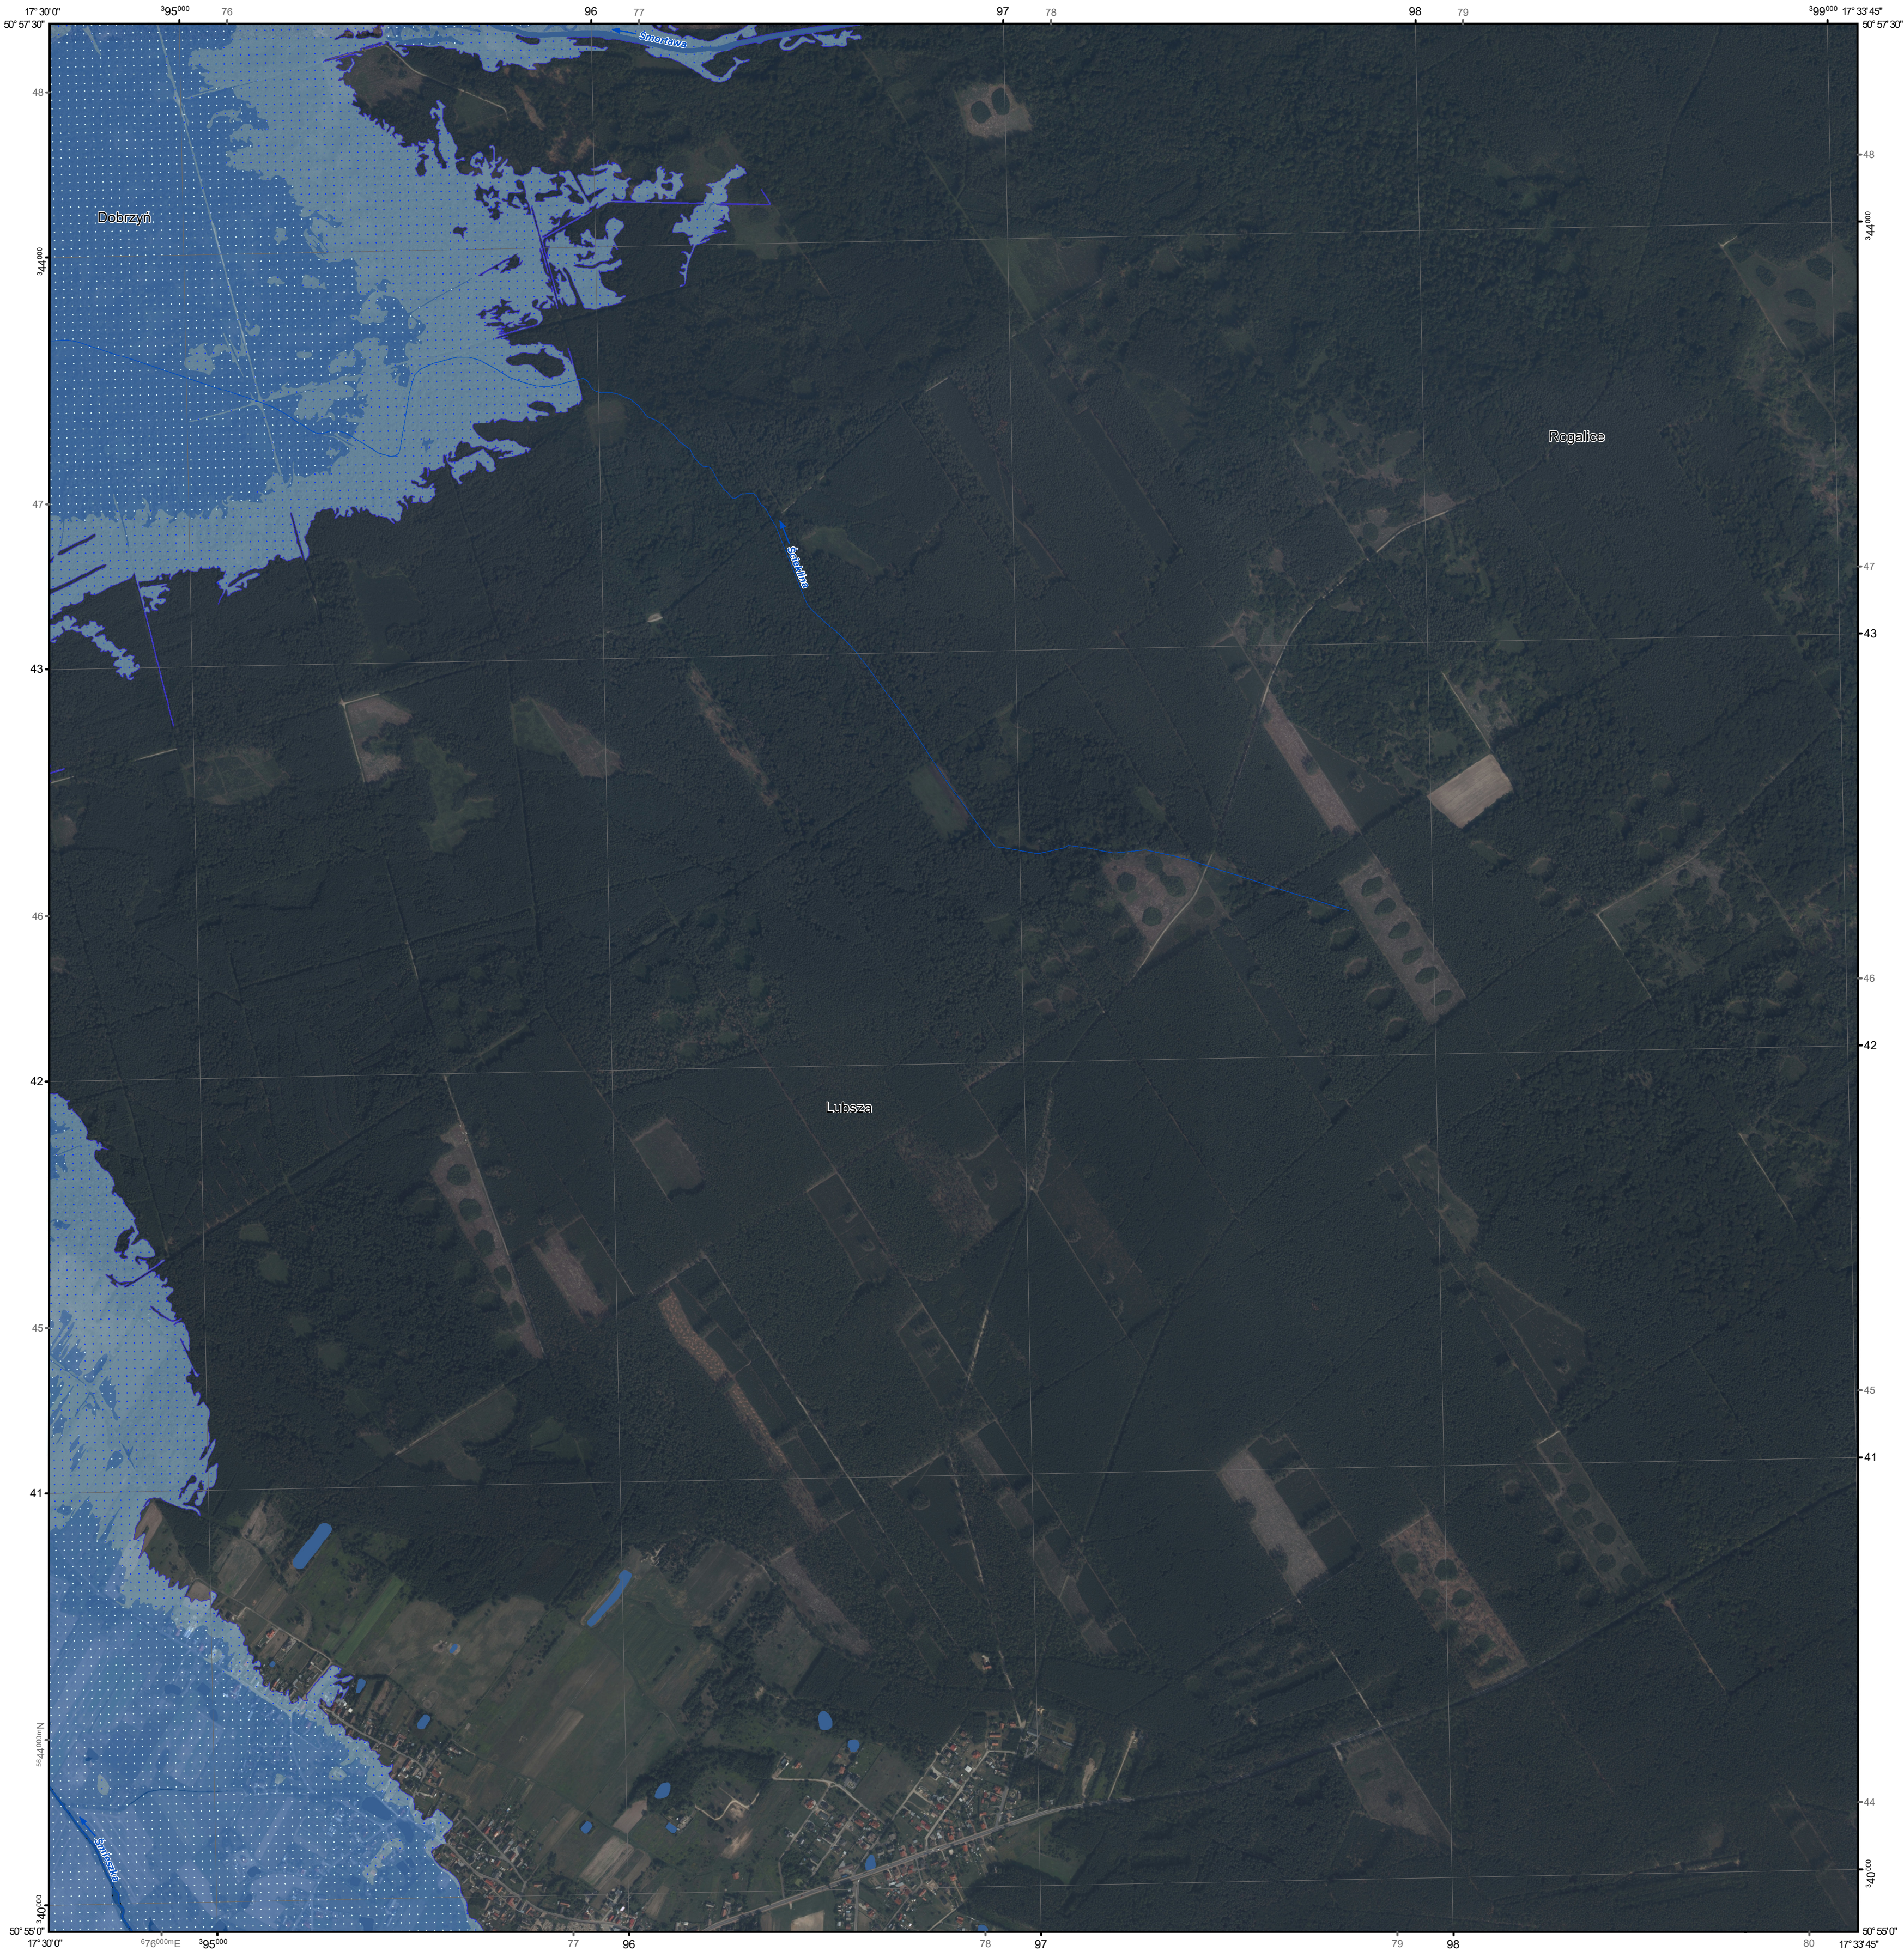

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- 72,66 maksymalna rzędna zwierciadła wody
- 75,15 rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zapory bocznej
- 50 kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego
- głębokość wody [m]**
 - $h \leq 0,5$
 - $0,5 < h \leq 2,0$
 - $2,0 < h \leq 4,0$
 - $h > 4,0$
- ciekły naturalny i kanały
- wody powierzchniowe
- wał przeciwpowodziowy
- zapora boczna
- budowla piętrząca
- miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej
- granica gminy
- granica powiatu
- granica województwa
- granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Nysa (na rzece Nysa Kłodzka) w wyniku przelania się wody przez korpus zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,02% przy jednoczesnej awarii urządzeń zrzutowych

1:10 000

1 cm - 100 m



OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO POLSKIE Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni we Wrocławiu (WR.5)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 1. woj. dolnośląskie 2. woj. opolskie

Oława 1 pow. oławski M-33-47-B-b-2	Jelcz-Laskowice 1 M-33-48-A-a-1	pow. namysłowski 1 Namysłów M-33-48-A-a-2
M-33-47-B-b-4	WR.5 2 Lubsza M-33-48-A-a-3	M-33-48-A-a-4
M-33-47-B-d-2	M-33-48-A-c-1	pow. brzeski M-33-48-A-c-2



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie: MGSP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89 Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkładu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.