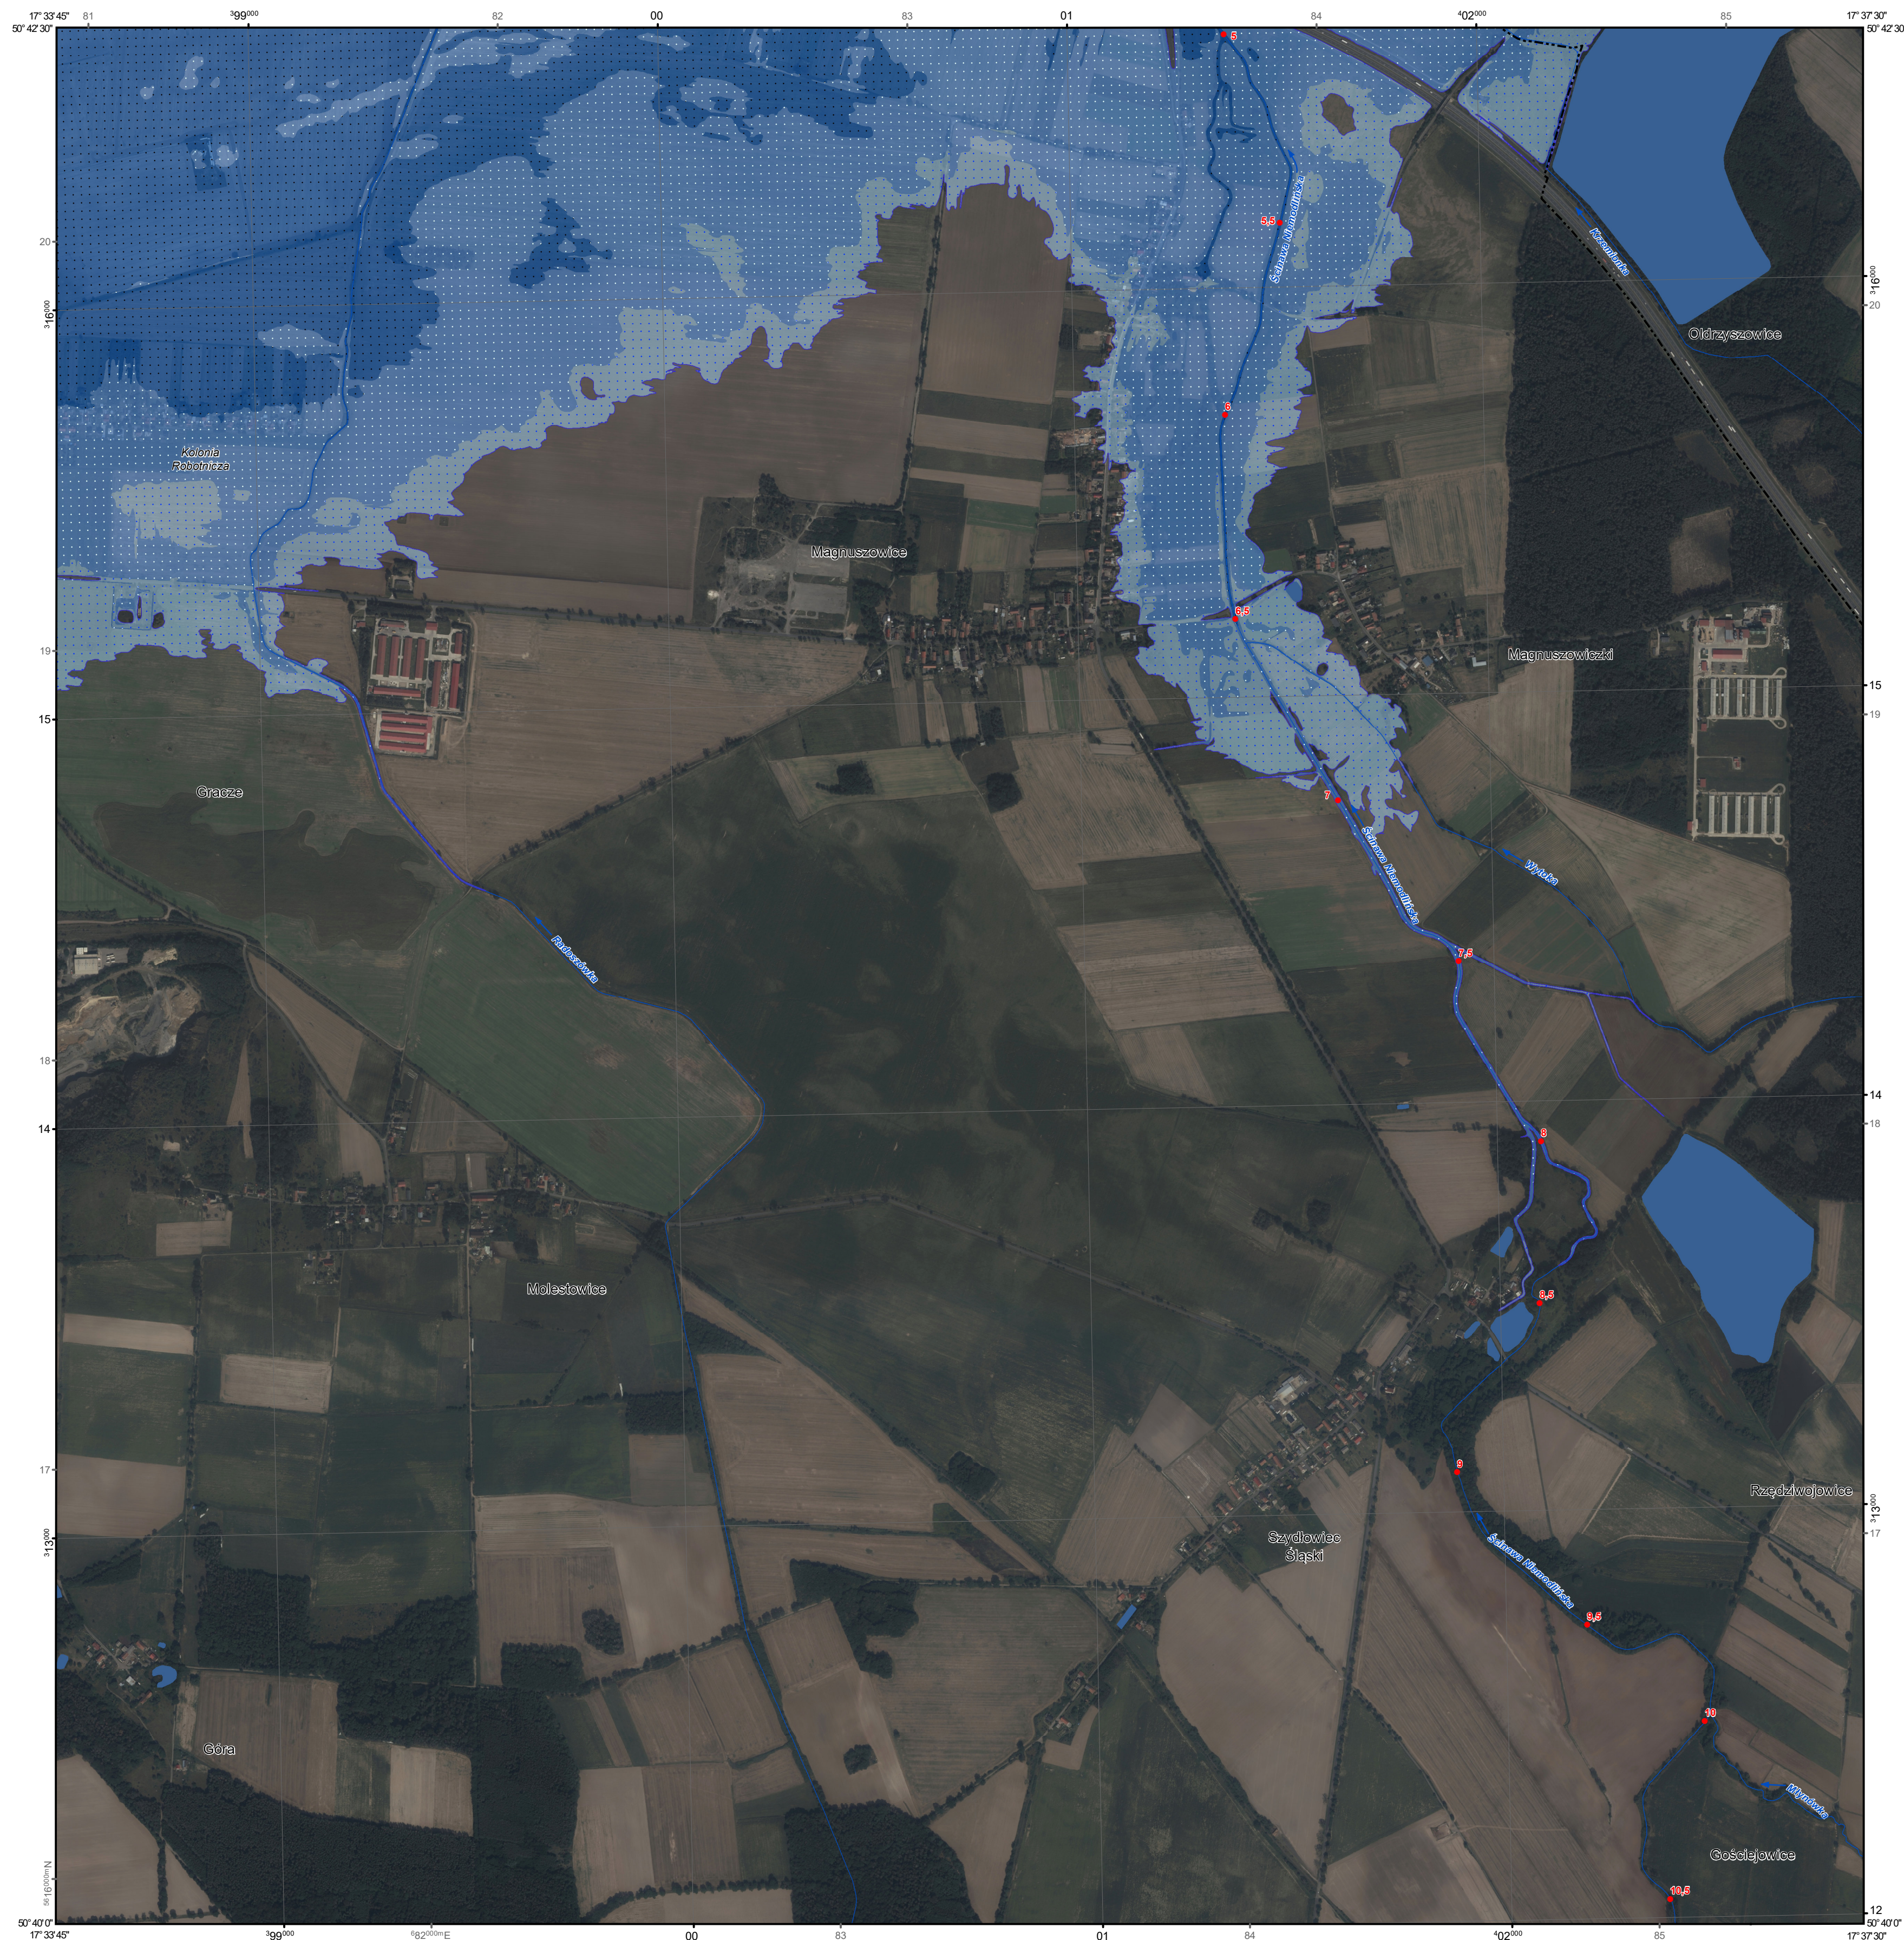


OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

MAGNUSZOWICE M-33-48-C-c-4



 maksymalna rzędna zwierciadła wody

 rzędna korony wału przeciwpowodziowego
lub zapory bocznej

 kilometr rzeki

 obszar zagrożenia powodziowego

głębokość wody [m]

 $h \leq 0,5$

 $0,5 < h \leq 2,0$

 $2,0 < h \leq 4,0$

 $h > 4,0$

 ciekі naturalne i kanały

 wody powierzchniowe

 wał przeciwpowodziowy

 zapora boczna

 budowla piętrząca

 miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej

 granica gminy

 granica powiatu

 granica województwa

 granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Nysa (na rzece Nysa Kłodzka)
w wyniku przełania się wody przez korpus zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej
o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,02% przy jednoczesnej awarii urządzeń zrzutowych



1:10 000

1 cm - 100 m



OBZAR DZIAANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarzadz Gospodarki Wodnej we Wroclawiu
Zarzadz Zlewni w Nysie (WR.4)
Zarzadz Zlewni we Wroclawiu (WR.5)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
woj. opolskie

 Olszanka WR.3 M-33-48-C-c-1	pow. brzeski M-33-48-C-c-2	Lewin Brzeski M-33-48-C-d-1
 WR.4 M-33-48-C-c-3	M-33-48-C-c-4	Dąbrowa M-33-48-C-d-3
M-33-60-A-a-1	pow. opolski Niemodlin M-33-60-A-a-2	M-33-60-A-b-1



Unia Europejska
Fundusz Spójności

Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGGP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkładu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.