


MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO Z GŁĘBOKOŚCIĄ WODY

OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

SIDZINA M-33-59-B-d-2

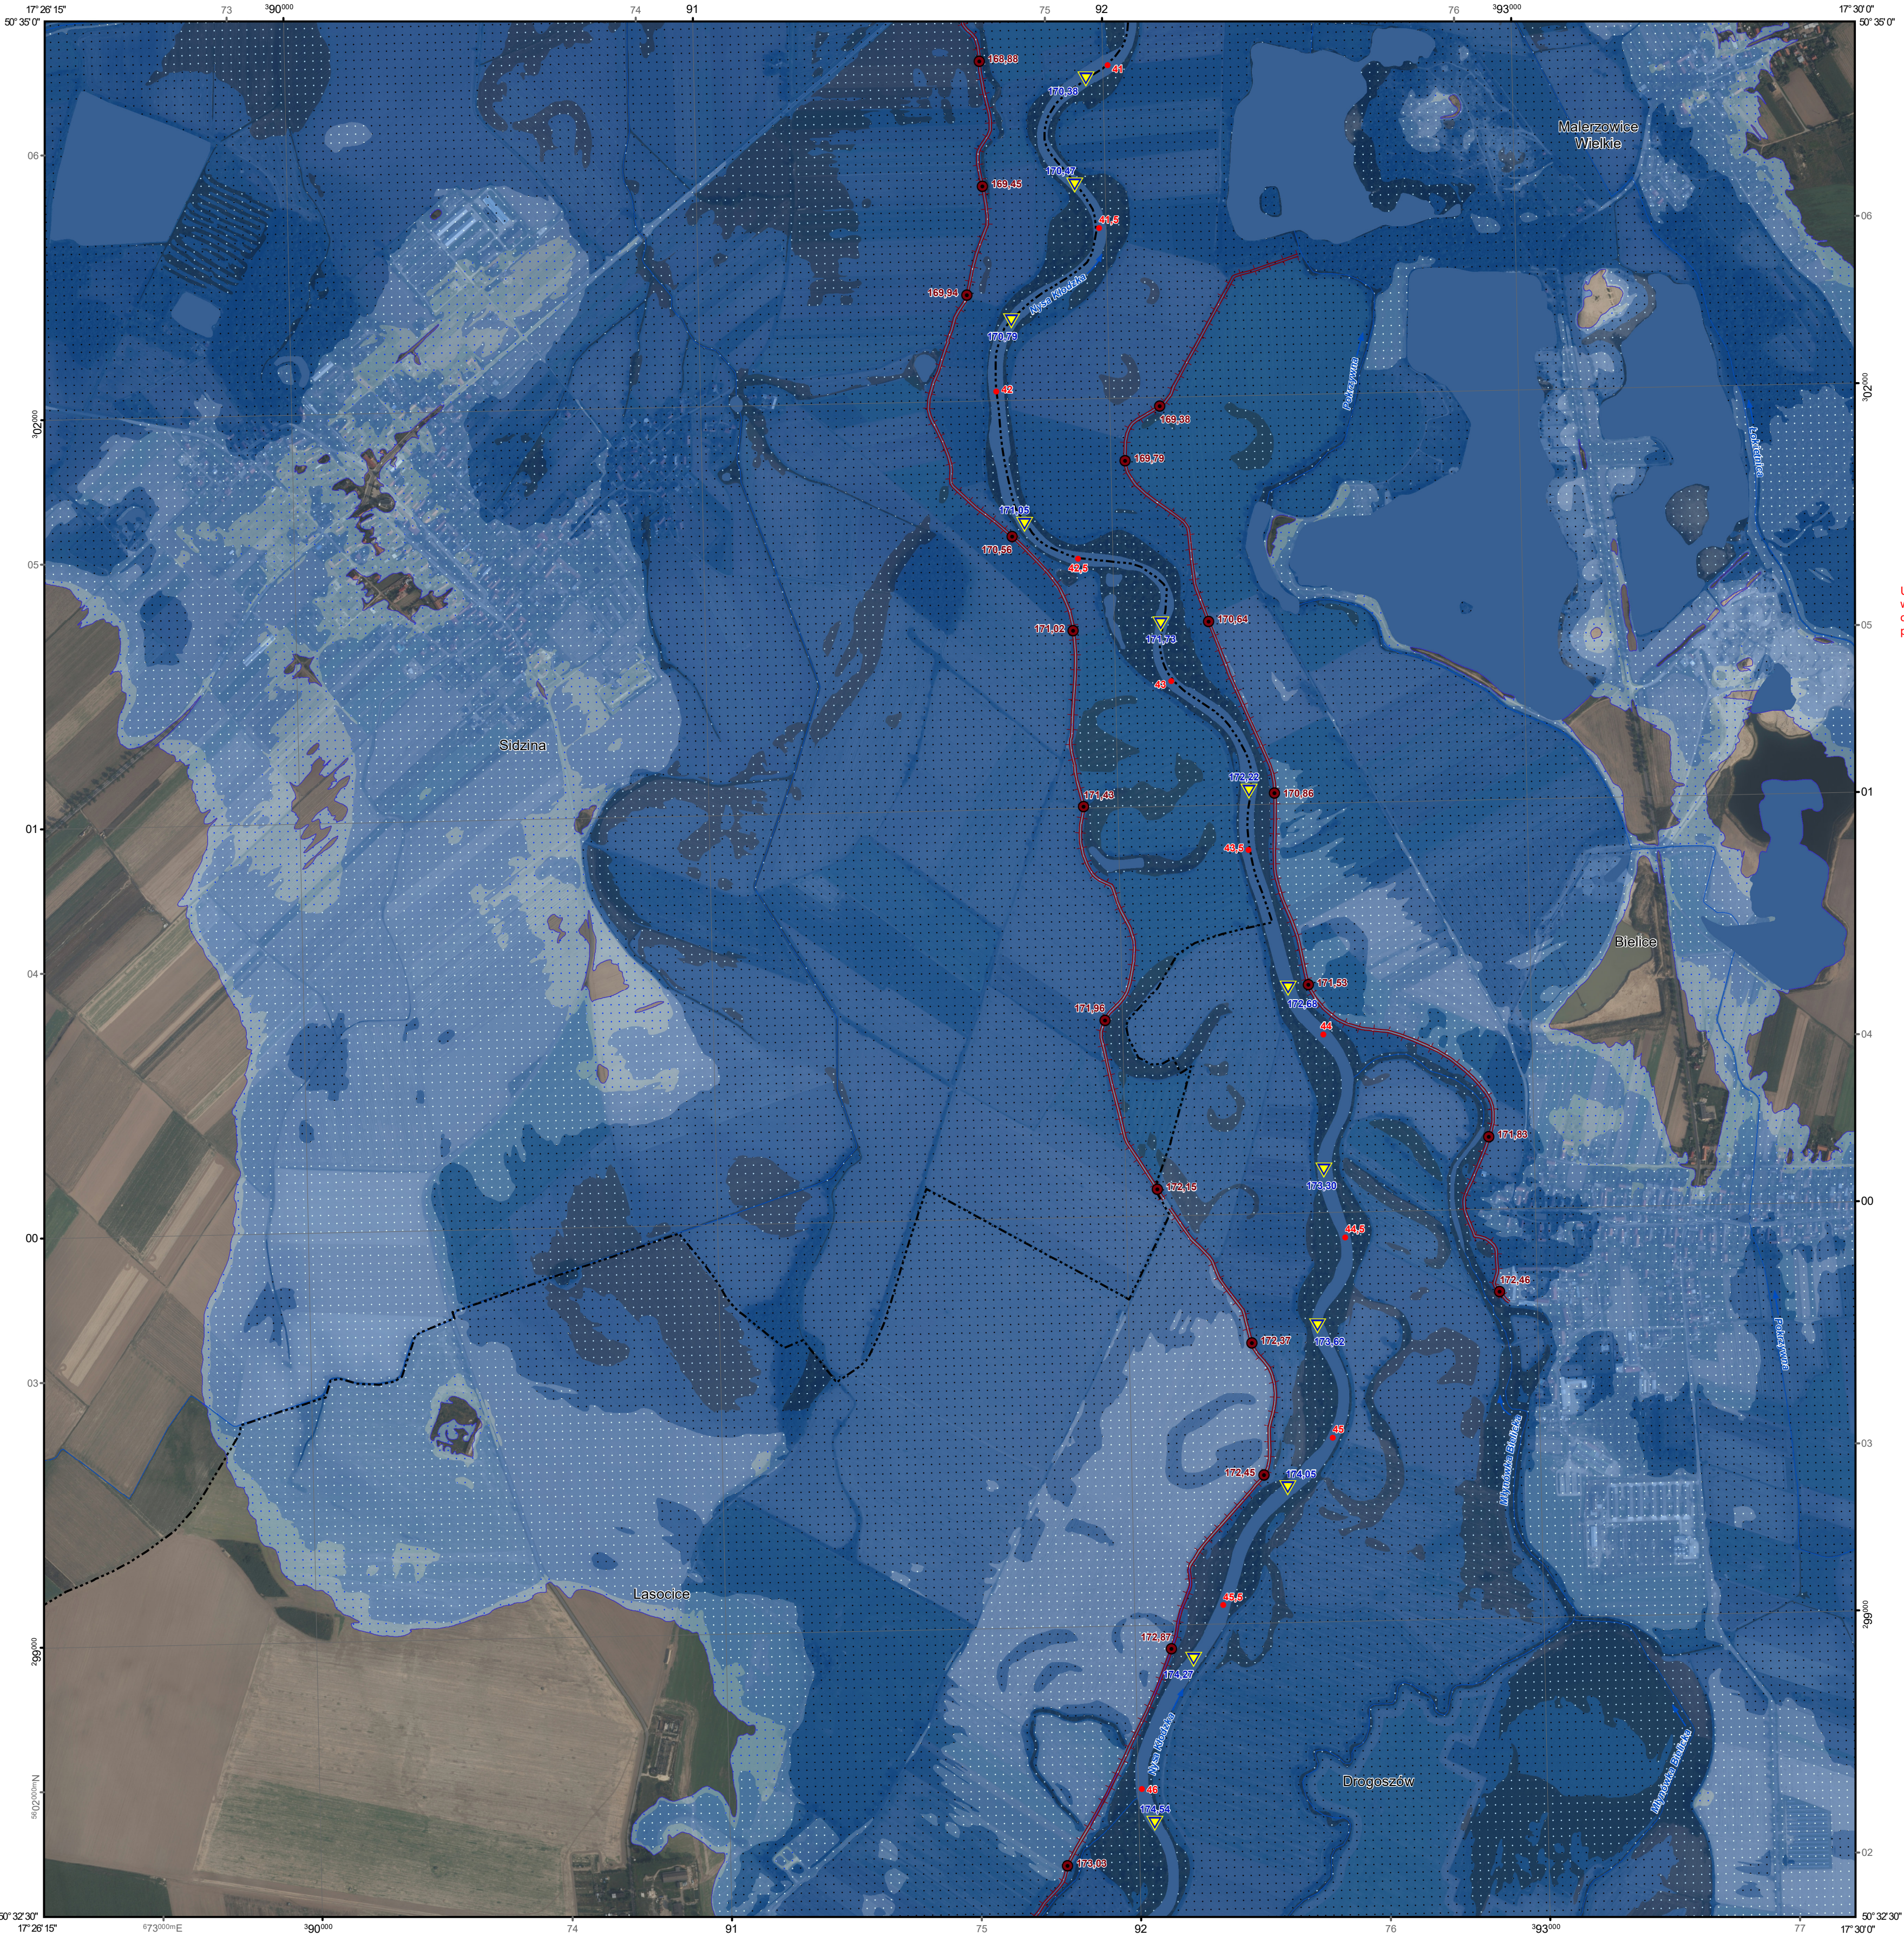

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- maksymalna rzędna zwierciadła wody
- rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zaporę boczną
- kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego
- głębokość wody [m]**
 - $h \leq 0,5$
 - $0,5 < h \leq 2,0$
 - $2,0 < h \leq 4,0$
 - $h > 4,0$
- cieki naturalne i kanały
- wody powierzchniowe
- wał przeciwpowodziowy
- zapora boczna
- budowla piętrząca
- miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej
- granica gminy
- granica powiatu
- granica województwa
- granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Otmuchów (na rzece Nysa Kłodzka) w wyniku przebiecia hydraulicznego korpusu zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,02% połączone z przelaniem się wody przez korpus zapory zbiornika Nysa

1:10 000

1 cm - 100 m



OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni w Nysie (WR.4)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY woj. opolskie

 M-33-59-B-b-3 Skoroszyce	 M-33-59-B-b-4 WR.4	 M-33-60-A-a-3 Niemodlin
 M-33-59-B-d-1	 M-33-59-B-d-2	 M-33-60-A-c-1 Łambinowice
 M-33-59-B-d-3 Nysa	 M-33-59-B-d-4	 M-33-60-A-c-3



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MG GP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkladu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.