


MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO Z GŁĘBOKOŚCIĄ WODY

OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

MNISZEW M-34-7-B-c-3

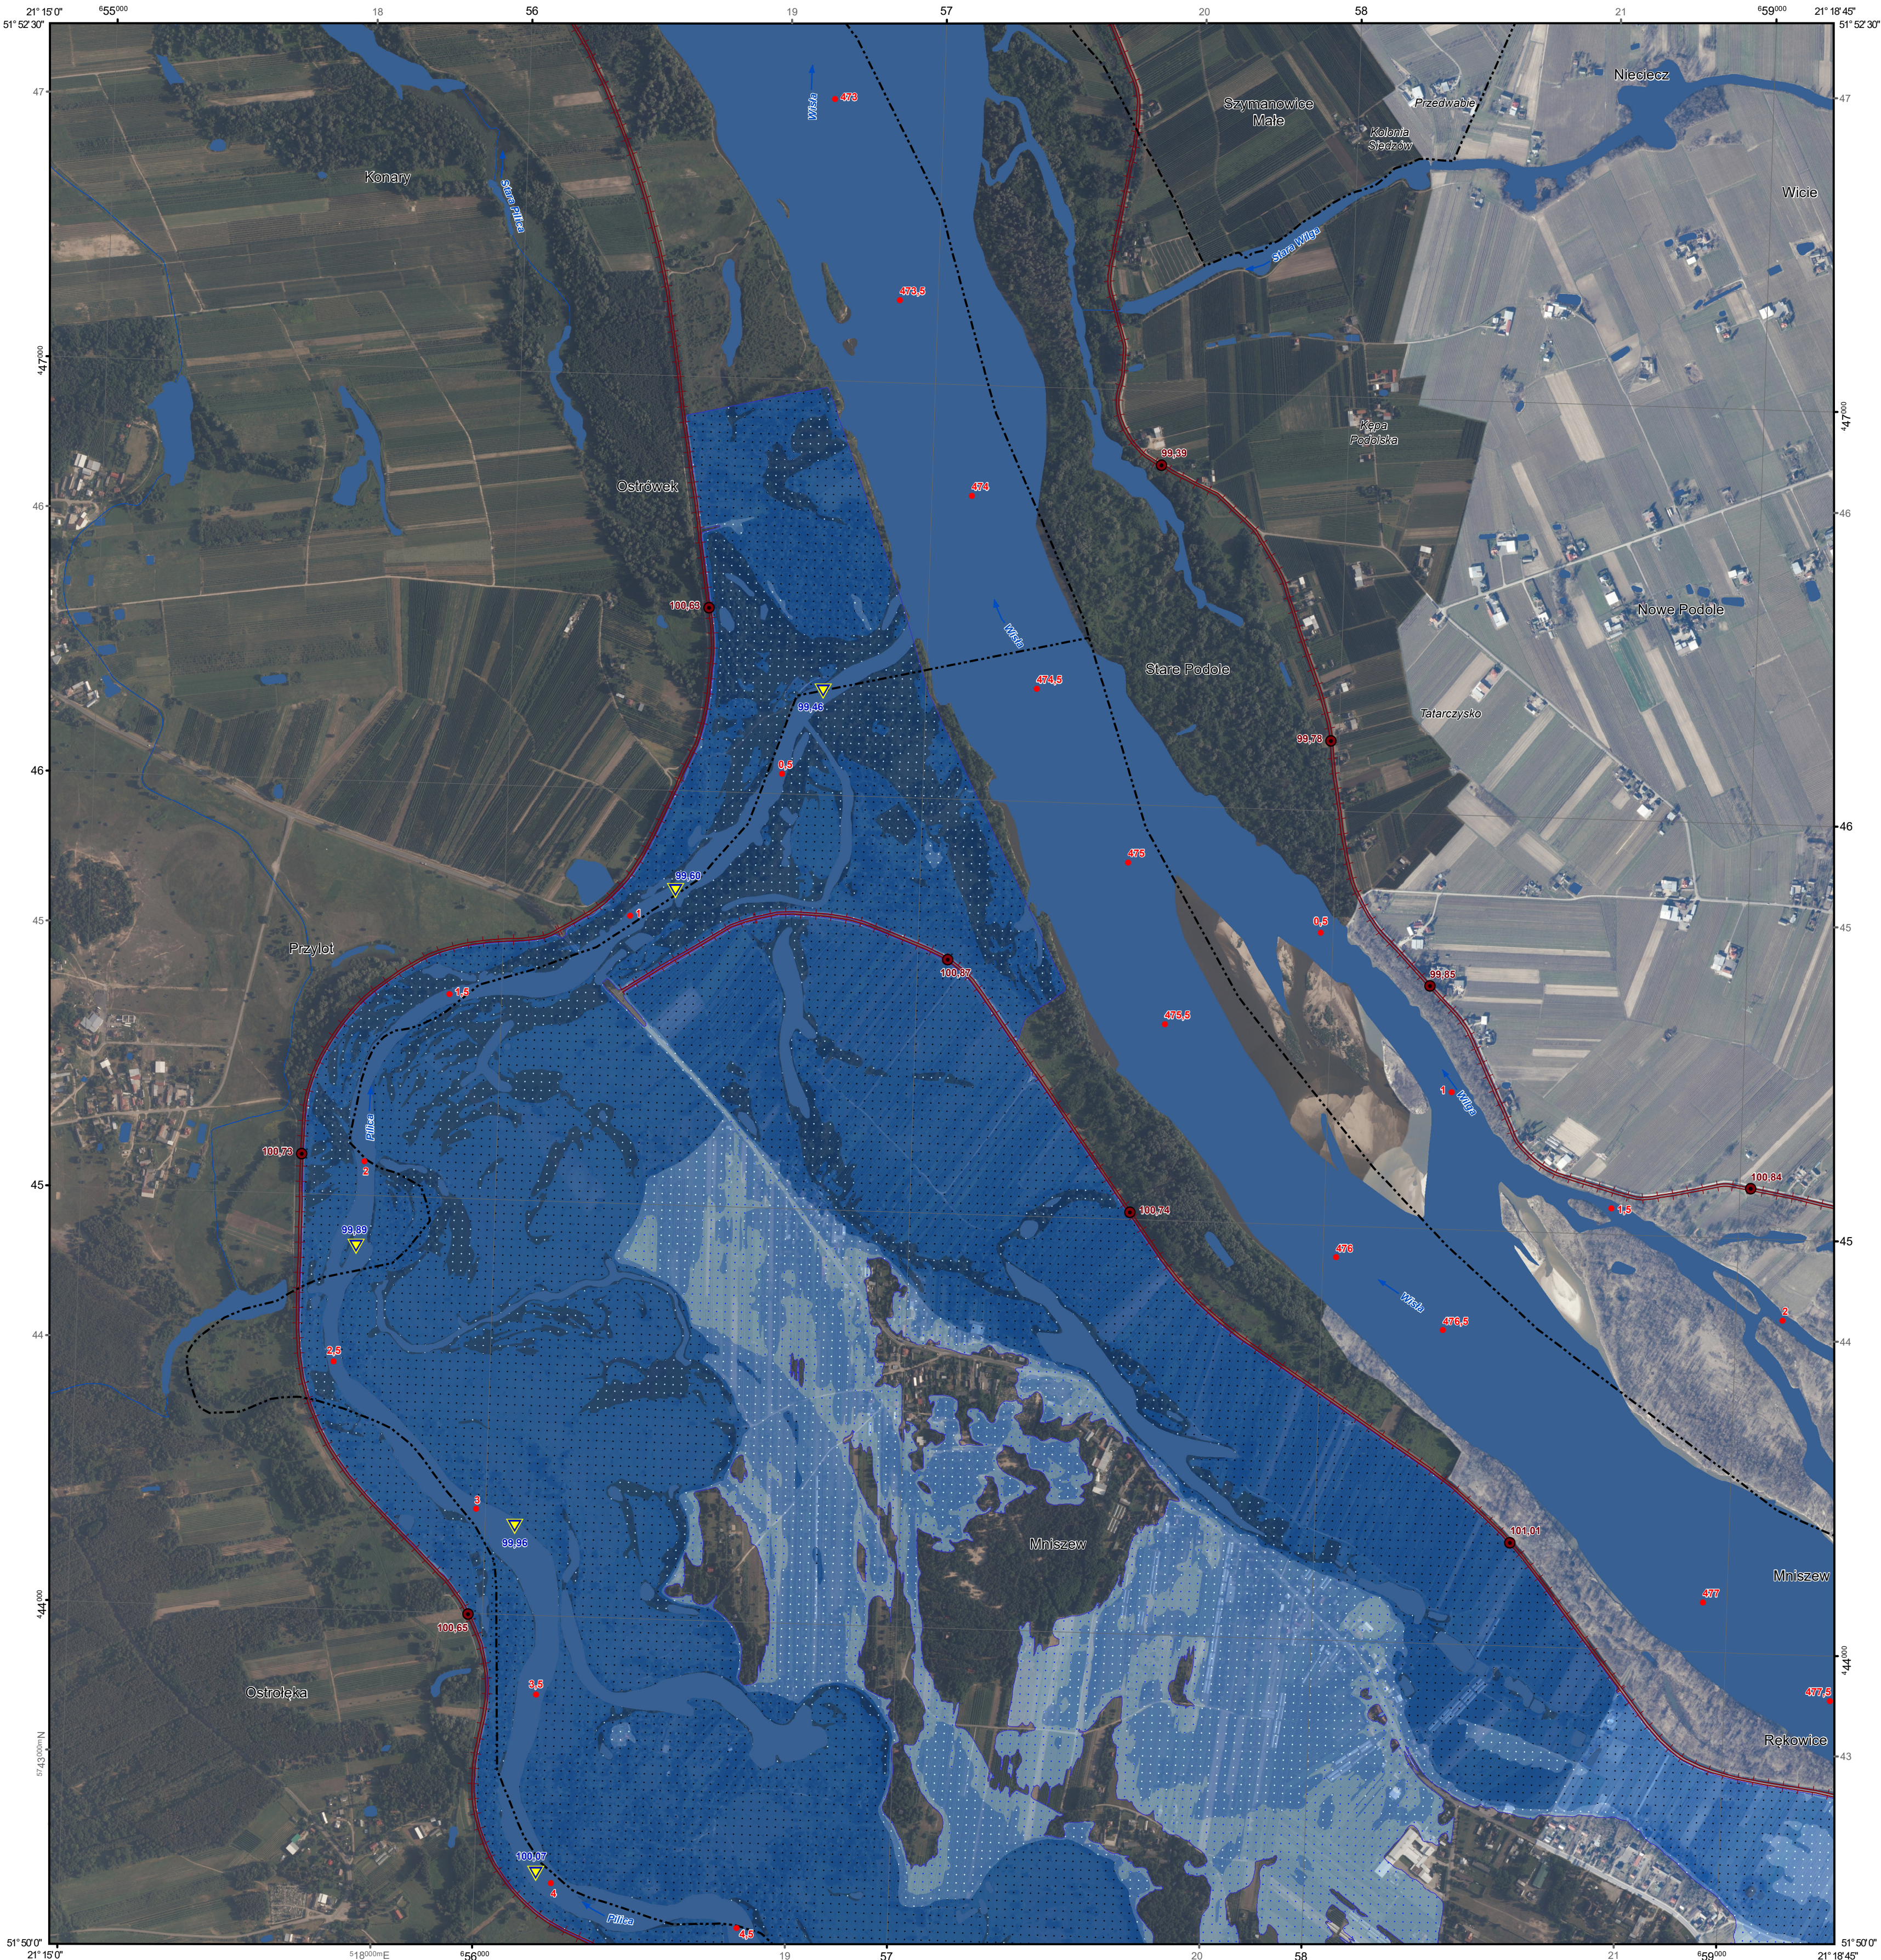

OBSJAŚNIENIA ZNAKÓW

- 72.56 maksymalna rzędna zwierciadła wody
- 75.15 rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zaporę bocznej
- 50 kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego
- głębokość wody [m]**
 - h ≤ 0,5
 - 0,5 < h ≤ 2,0
 - 2,0 < h ≤ 4,0
 - h > 4,0
- cieki naturalne i kanały
- wody powierzchniowe
- wał przeciwpowodziowy
- zapora boczna
- budowla piętrząca
- miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej
- granica gminy
- granica powiatu
- granica województwa
- granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Sulejów (na rzece Pilica)
w wyniku przelania się wody przez korpus zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej
o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,02% przy jednoczesnej awarii urządzeń zrzutowych

1:10 000

1 cm - 100 m



OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim (WA.3)
Zarząd Zlewni w Warszawie (WA.6)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
woj. mazowieckie

 M-34-7-A-d-2	 M-34-7-B-c-1	 M-34-7-B-c-2
 M-34-7-A-d-4	 M-34-7-B-c-3	 M-34-7-B-c-4
 M-34-7-C-b-2	 M-34-7-D-a-1	 M-34-7-D-a-2



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGSP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkladu topograficznego: 2020 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.