


OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU CAŁKOWITEGO ZNISZCZENIA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO

SKARŻYSKO WSCHÓD M-34-30-D-b-3

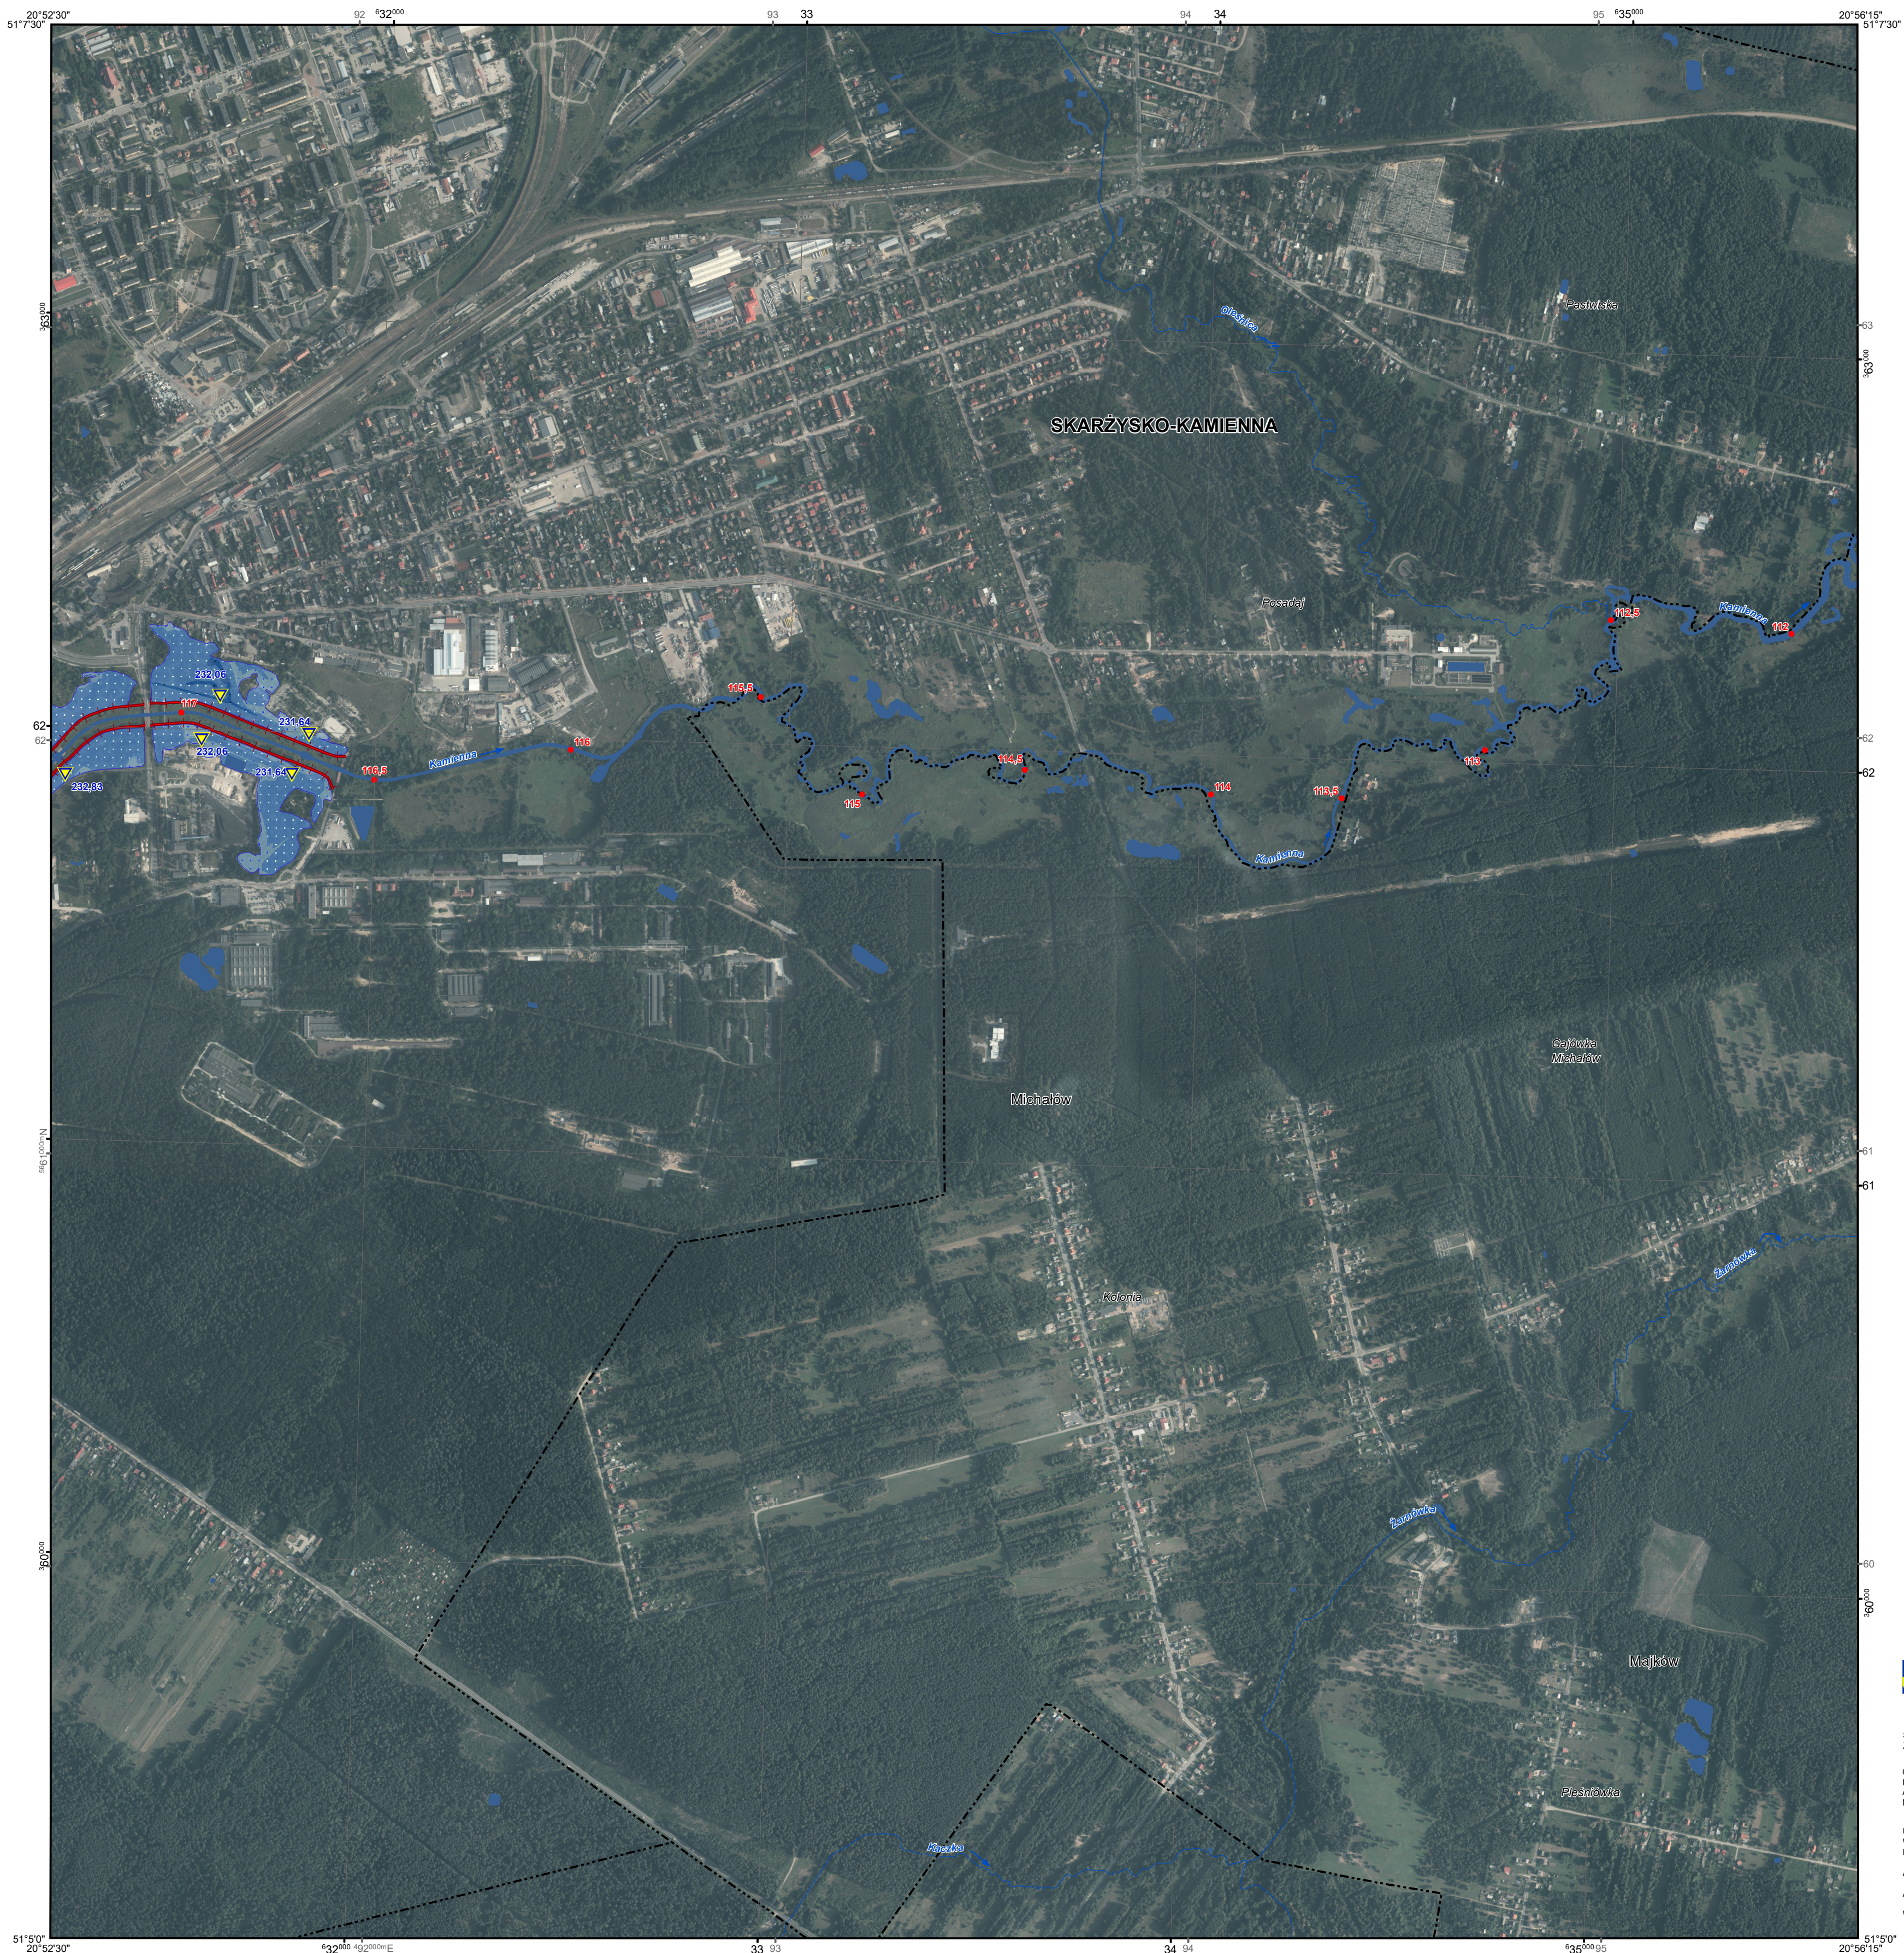

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- 72.56** maksymalna rzędna zwierciadła wody
- 50** kilometr rzeki
-  obszar zagrożenia powodziowego, przy wyznaczeniu którego przyjęto przepływ o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (raz na 100 lat)
- głębokość wody [m]
-  $h \leq 0,5$
-  $0,5 < h \leq 2,0$
-  $2,0 < h \leq 4,0$
-  $h > 4,0$
-  ciekі naturalne i kanały
-  wody powierzchniowe
-  miejsce zniszczenia wału przeciwpowodziowego lub zapyory bocznej
-  granica gminy
-  granica powiatu
-  granica województwa
-  granica państwa


1:10 000

1 cm - 100 m



**OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE:**
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarząd Zlewni w Radomiu (WA.4)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
1. woj. świętokrzyskie, 2. woj. mazowieckie

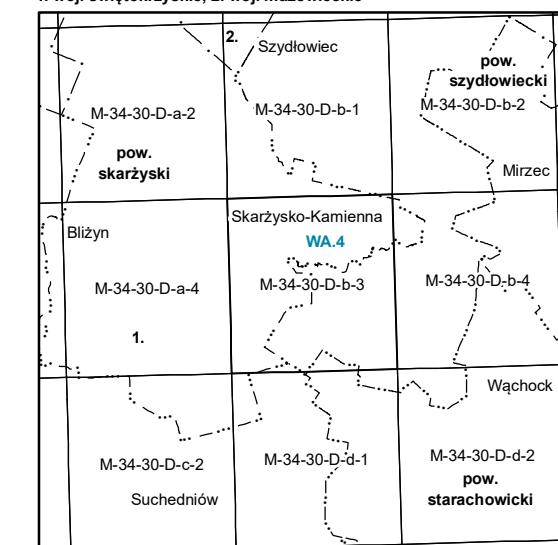

Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Opracowanie:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ARCADIS Sp. z o.o.
MGGP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkładu topograficznego: 2015 r.

Wydanie IV 2019 r.