


MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO Z GŁĘBOKOŚCIĄ WODY

OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

KRAKÓW-OS.WYCIAŻE M-34-65-C-d-1

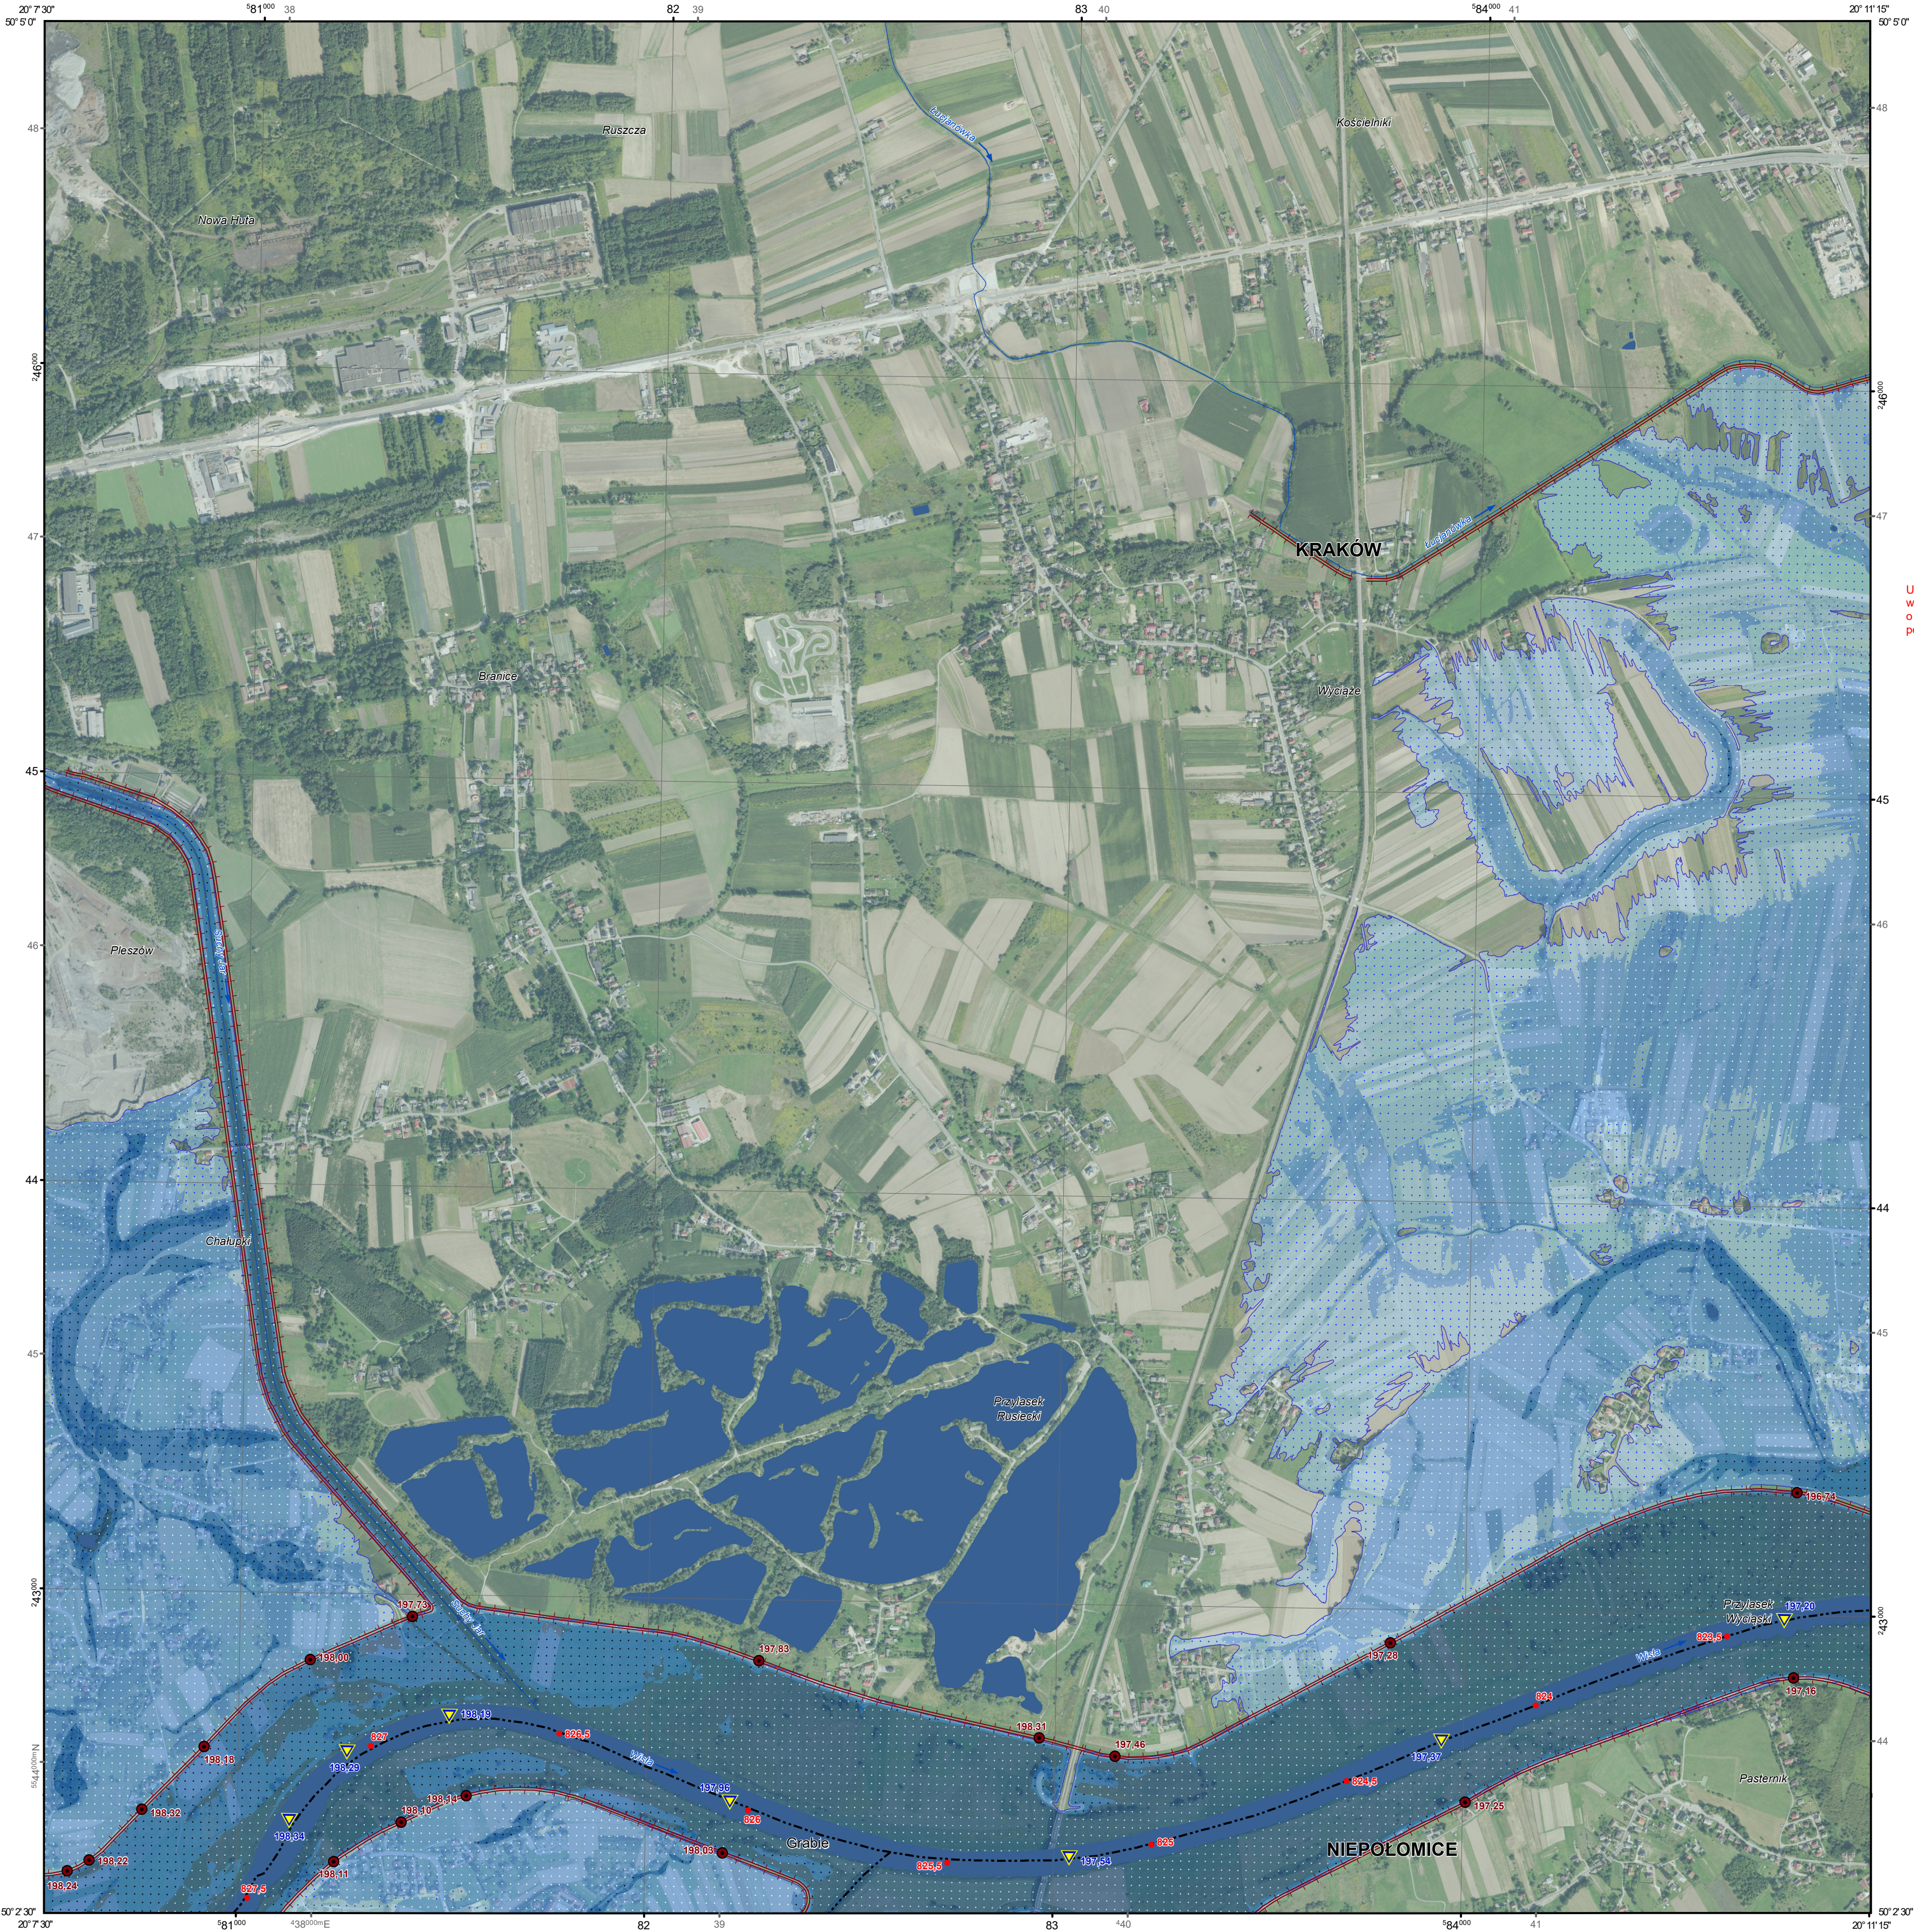

OBSJAŚNIENIA ZNAKÓW

- 72,66 maksymalna rzędna zwierciadła wody
- 75,15 rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zapory bocznej
- 50 kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego
- głębokość wody [m]**
 - h ≤ 0,5
 - 0,5 < h ≤ 2,0
 - 2,0 < h ≤ 4,0
 - h > 4,0
- cieki naturalne i kanały
- wody powierzchniowe
- wał przeciwpowodziowy
- zapora boczna
- budowla piętrząca
- miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej
- granica gminy
- granica powiatu
- granica województwa
- granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Tresna (na rzece Soła) w wyniku przebicia hydraulicznego korpusu zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,02% połączone ze zniszczeniem jednej sekcji przelewowej zapory Porąbka

1:10 000

1 cm - 100 m



OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Ziewni w Krakowie (KR.2)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
woj. małopolskie

 M-34-65-C-a-4 m. Kraków	 M-34-65-C-b-3 m. Kraków	 M-34-65-C-b-4 pow. proszowicki
 M-34-65-C-c-2	 KR.2 M-34-65-C-d-1	 M-34-65-C-d-2 pow. krakowski
 M-34-65-C-c-4	 M-34-65-C-d-3	 M-34-65-C-d-4 pow. wielicki



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGSP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkladu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.