


MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO Z GŁĘBOKOŚCIĄ WODY

OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

ZABIERZÓW BOCHEŃSKI M-34-65-D-c-2

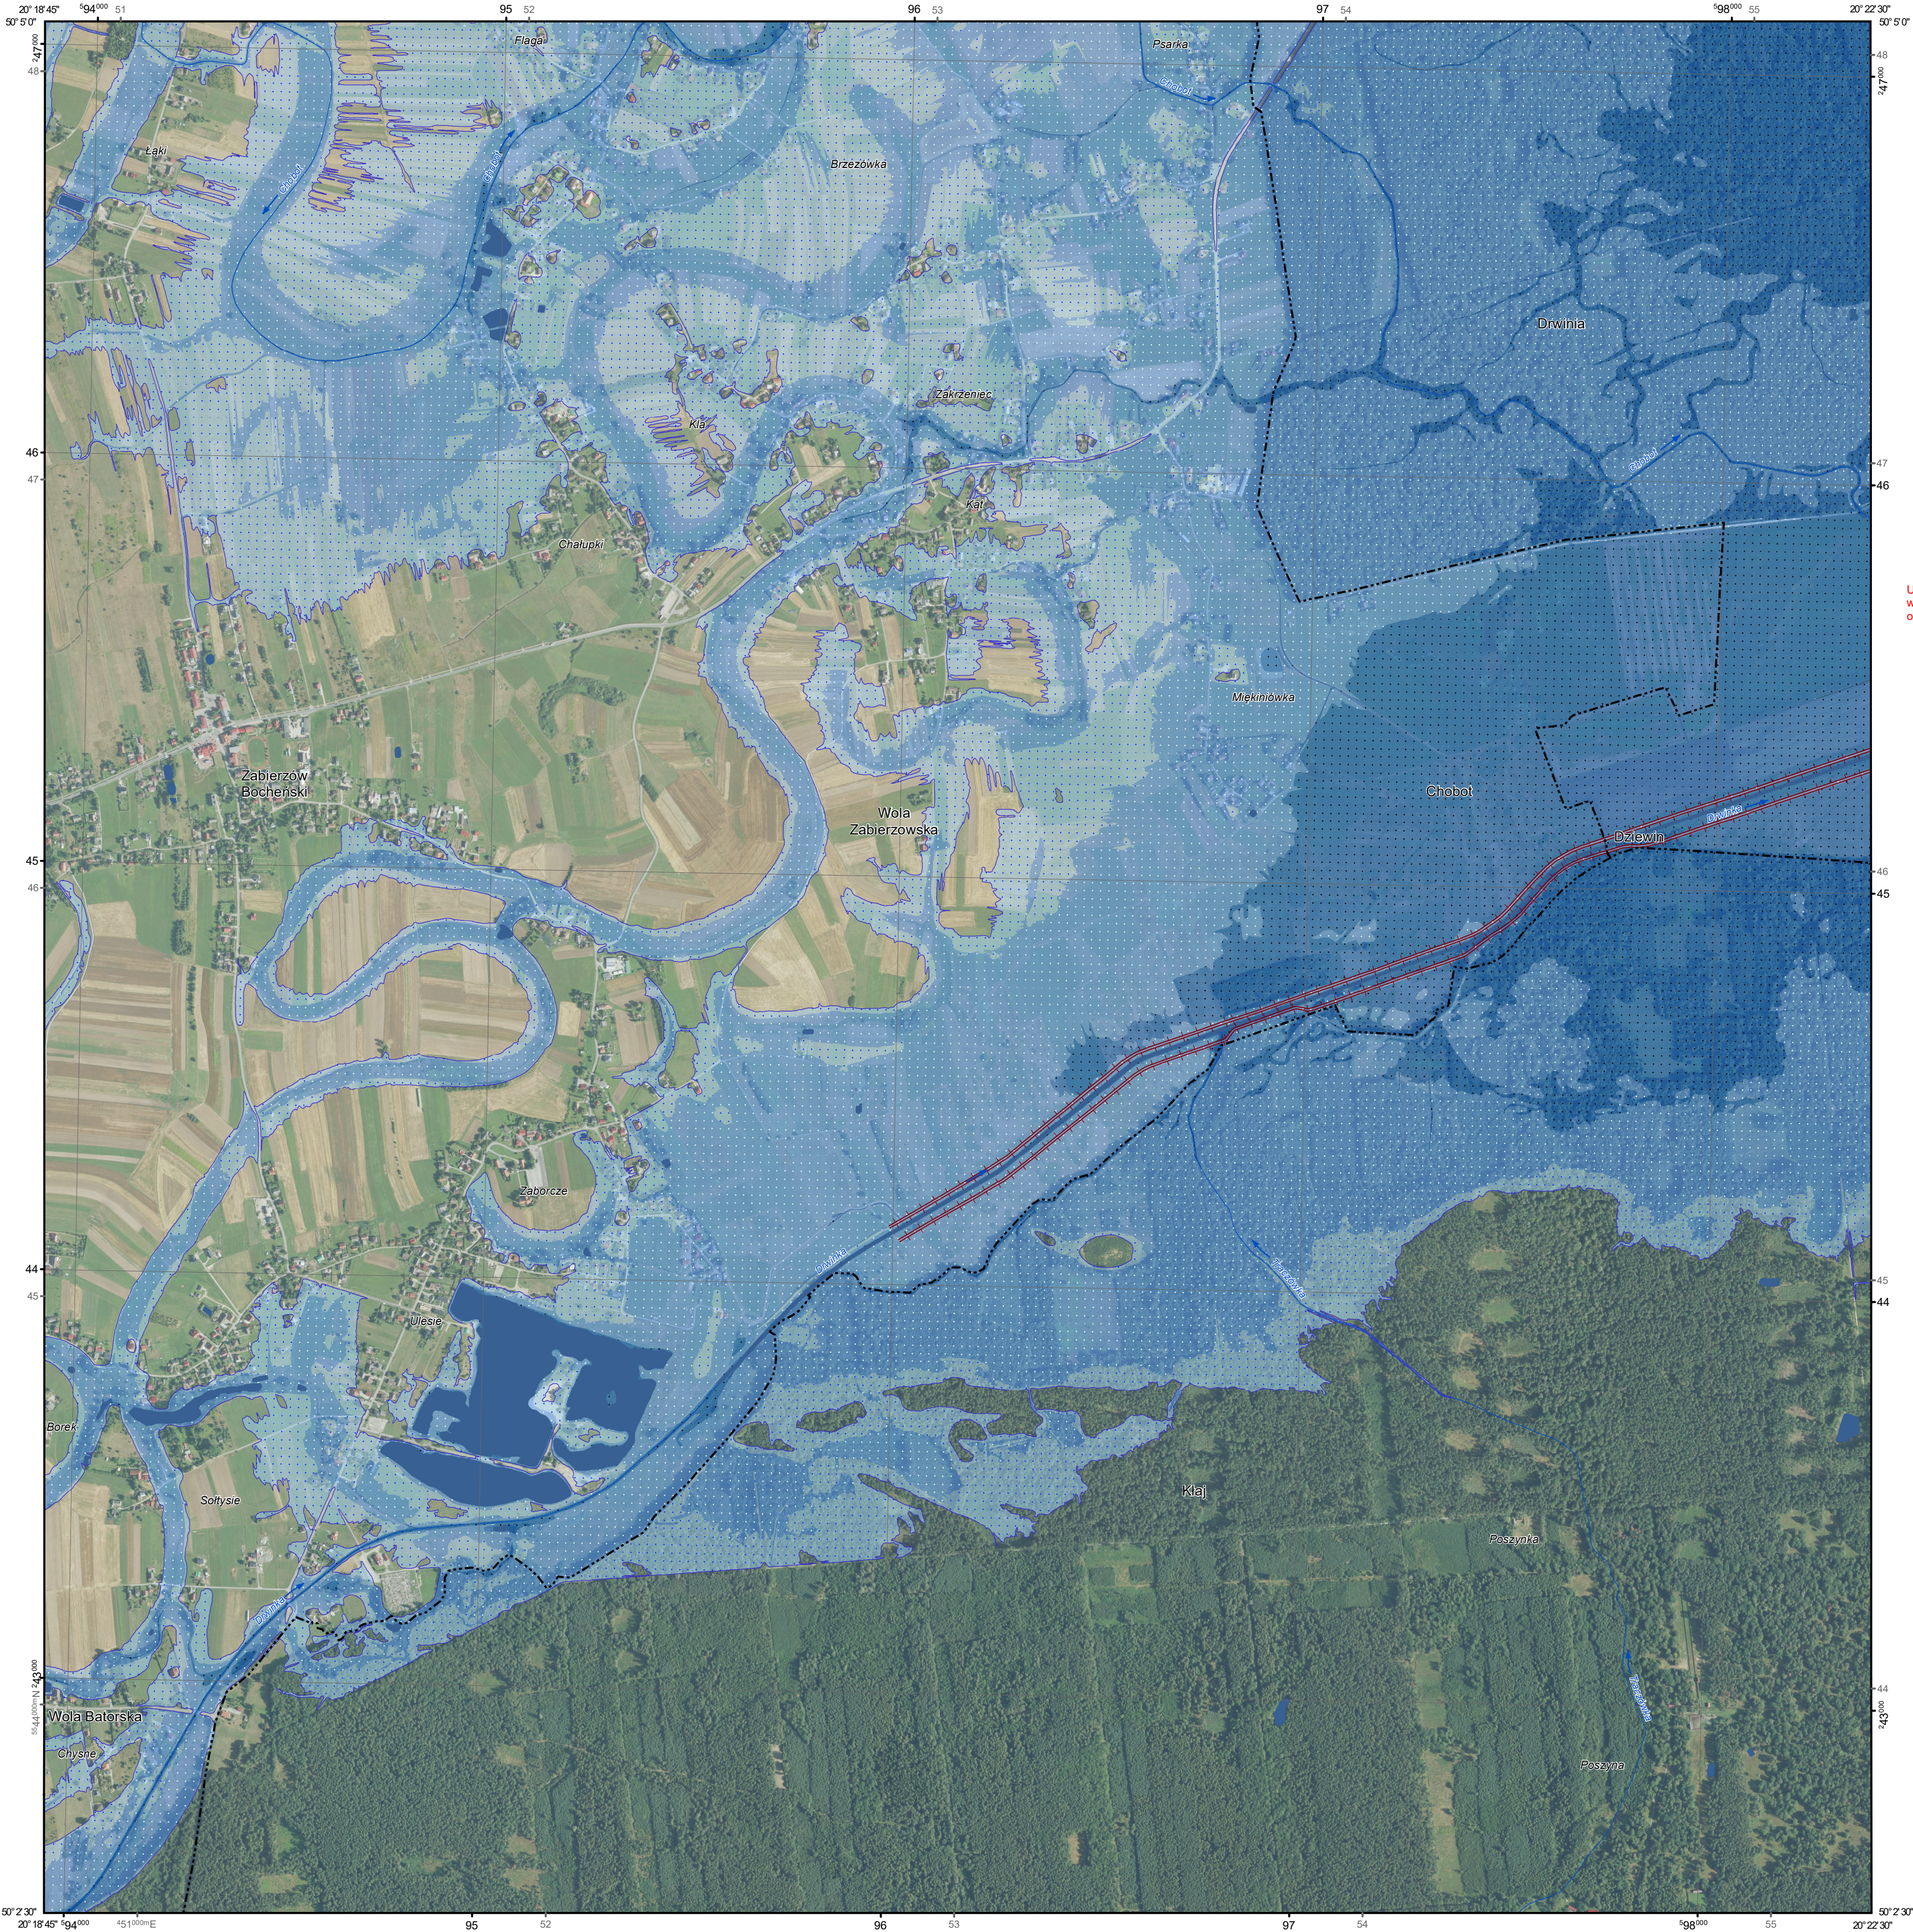

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- 72,56 maksymalna rzędna zwierciadła wody
- 75,15 rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zaporę boczną
- 50 kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego
- głębokość wody [m]
 - h ≤ 0,5
 - 0,5 < h ≤ 2,0
 - 2,0 < h ≤ 4,0
 - h > 4,0
- cieki naturalne i kanały
- wody powierzchniowe
- wał przeciwpowodziowy
- zapora boczna
- budowla piętrząca
- miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej
- granica gminy
- granica powiatu
- granica województwa
- granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Goczałkowice (na rzece Wisła)
w wyniku przebiecia hydraulicznego korpusu zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej
o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,05%

1:10 000

1 cm - 100 m



OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Ziewni w Krakowie (KR.2)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
woj. małopolskie

pow. krakowski M-34-65-D-a-3	M-34-65-D-a-4	M-34-65-D-b-3
Niepolomice M-34-65-D-c-1	DR 2 M-34-65-D-c-2	Drwinia pow. bocheński M-34-65-D-d-1
pow. wielicki M-34-65-D-c-3	Kłaj M-34-65-D-c-4	Bochnia M-34-65-D-d-3



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGSP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkladu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.