


MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO Z GŁĘBOKOŚCIĄ WODY

OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

BOLESŁAW M-34-66-B-b-3

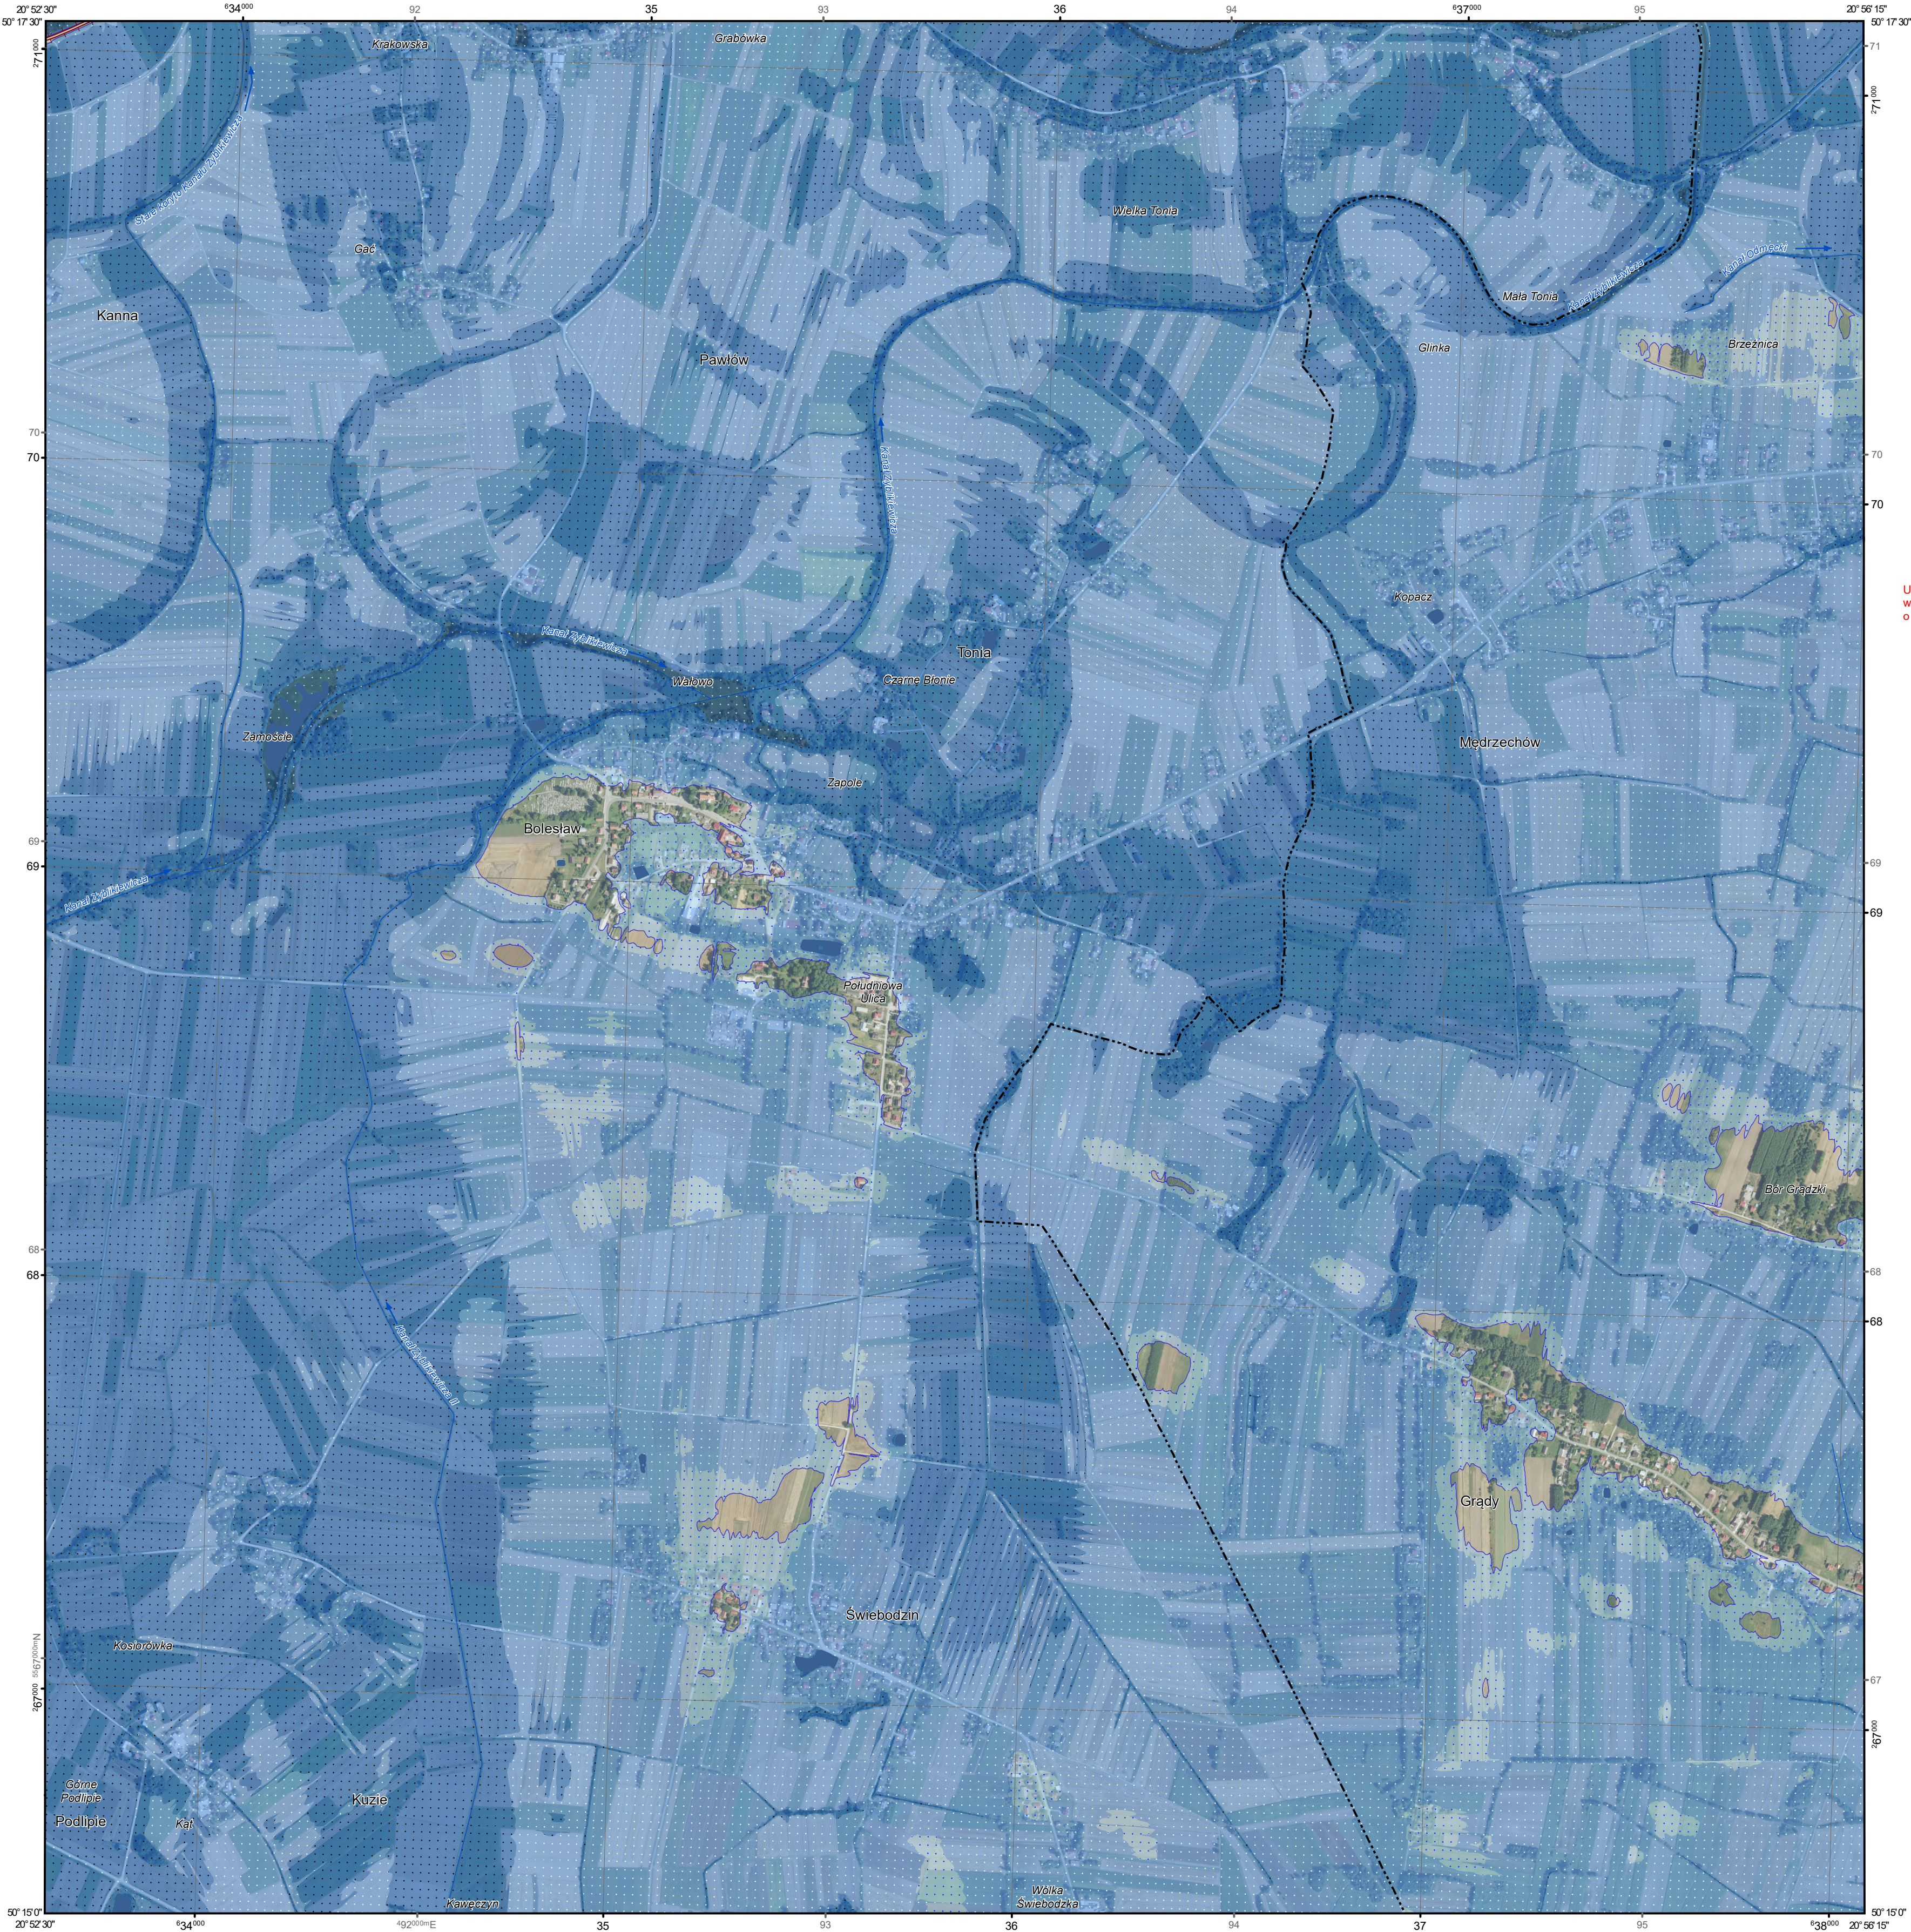

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- 72,56 maksymalna rzędna zwierciadła wody
- 75,15 rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zaporę bocznej
- 50 kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego
- głębokość wody [m]
 - h ≤ 0,5
 - 0,5 < h ≤ 2,0
 - 2,0 < h ≤ 4,0
 - h > 4,0
- cieki naturalne i kanały
- wody powierzchniowe
- wał przeciwpowodziowy
- zapora boczna
- budowla piętrząca
- miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej
- granica gminy
- granica powiatu
- granica województwa
- granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Rożnów (na rzece Dunajec) w wyniku zniszczenia trzech sekcji przelewowych zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,1%


1:10 000

1 cm - 100 m



OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Zlewni w Kielcach (KR.1)
Zarząd Zlewni w Krakowie (KR.2)
Zarząd Zlewni w Sandomierzu (KR.4)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
1. woj. małopolskie 2. woj. świętokrzyskie

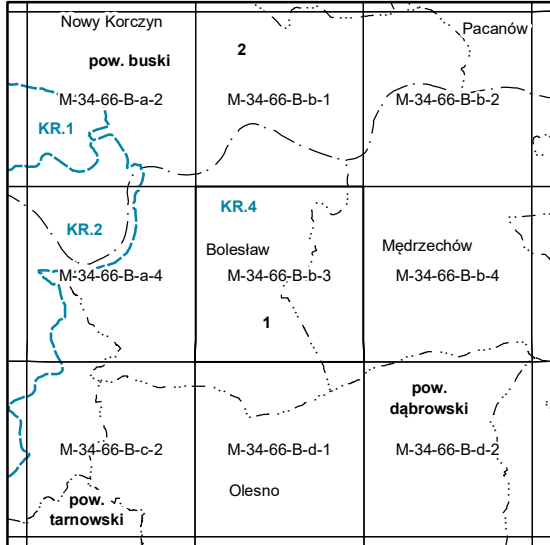

Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGFP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkladu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.