


OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

STRZELCE MAŁE M-34-66-C-a-2

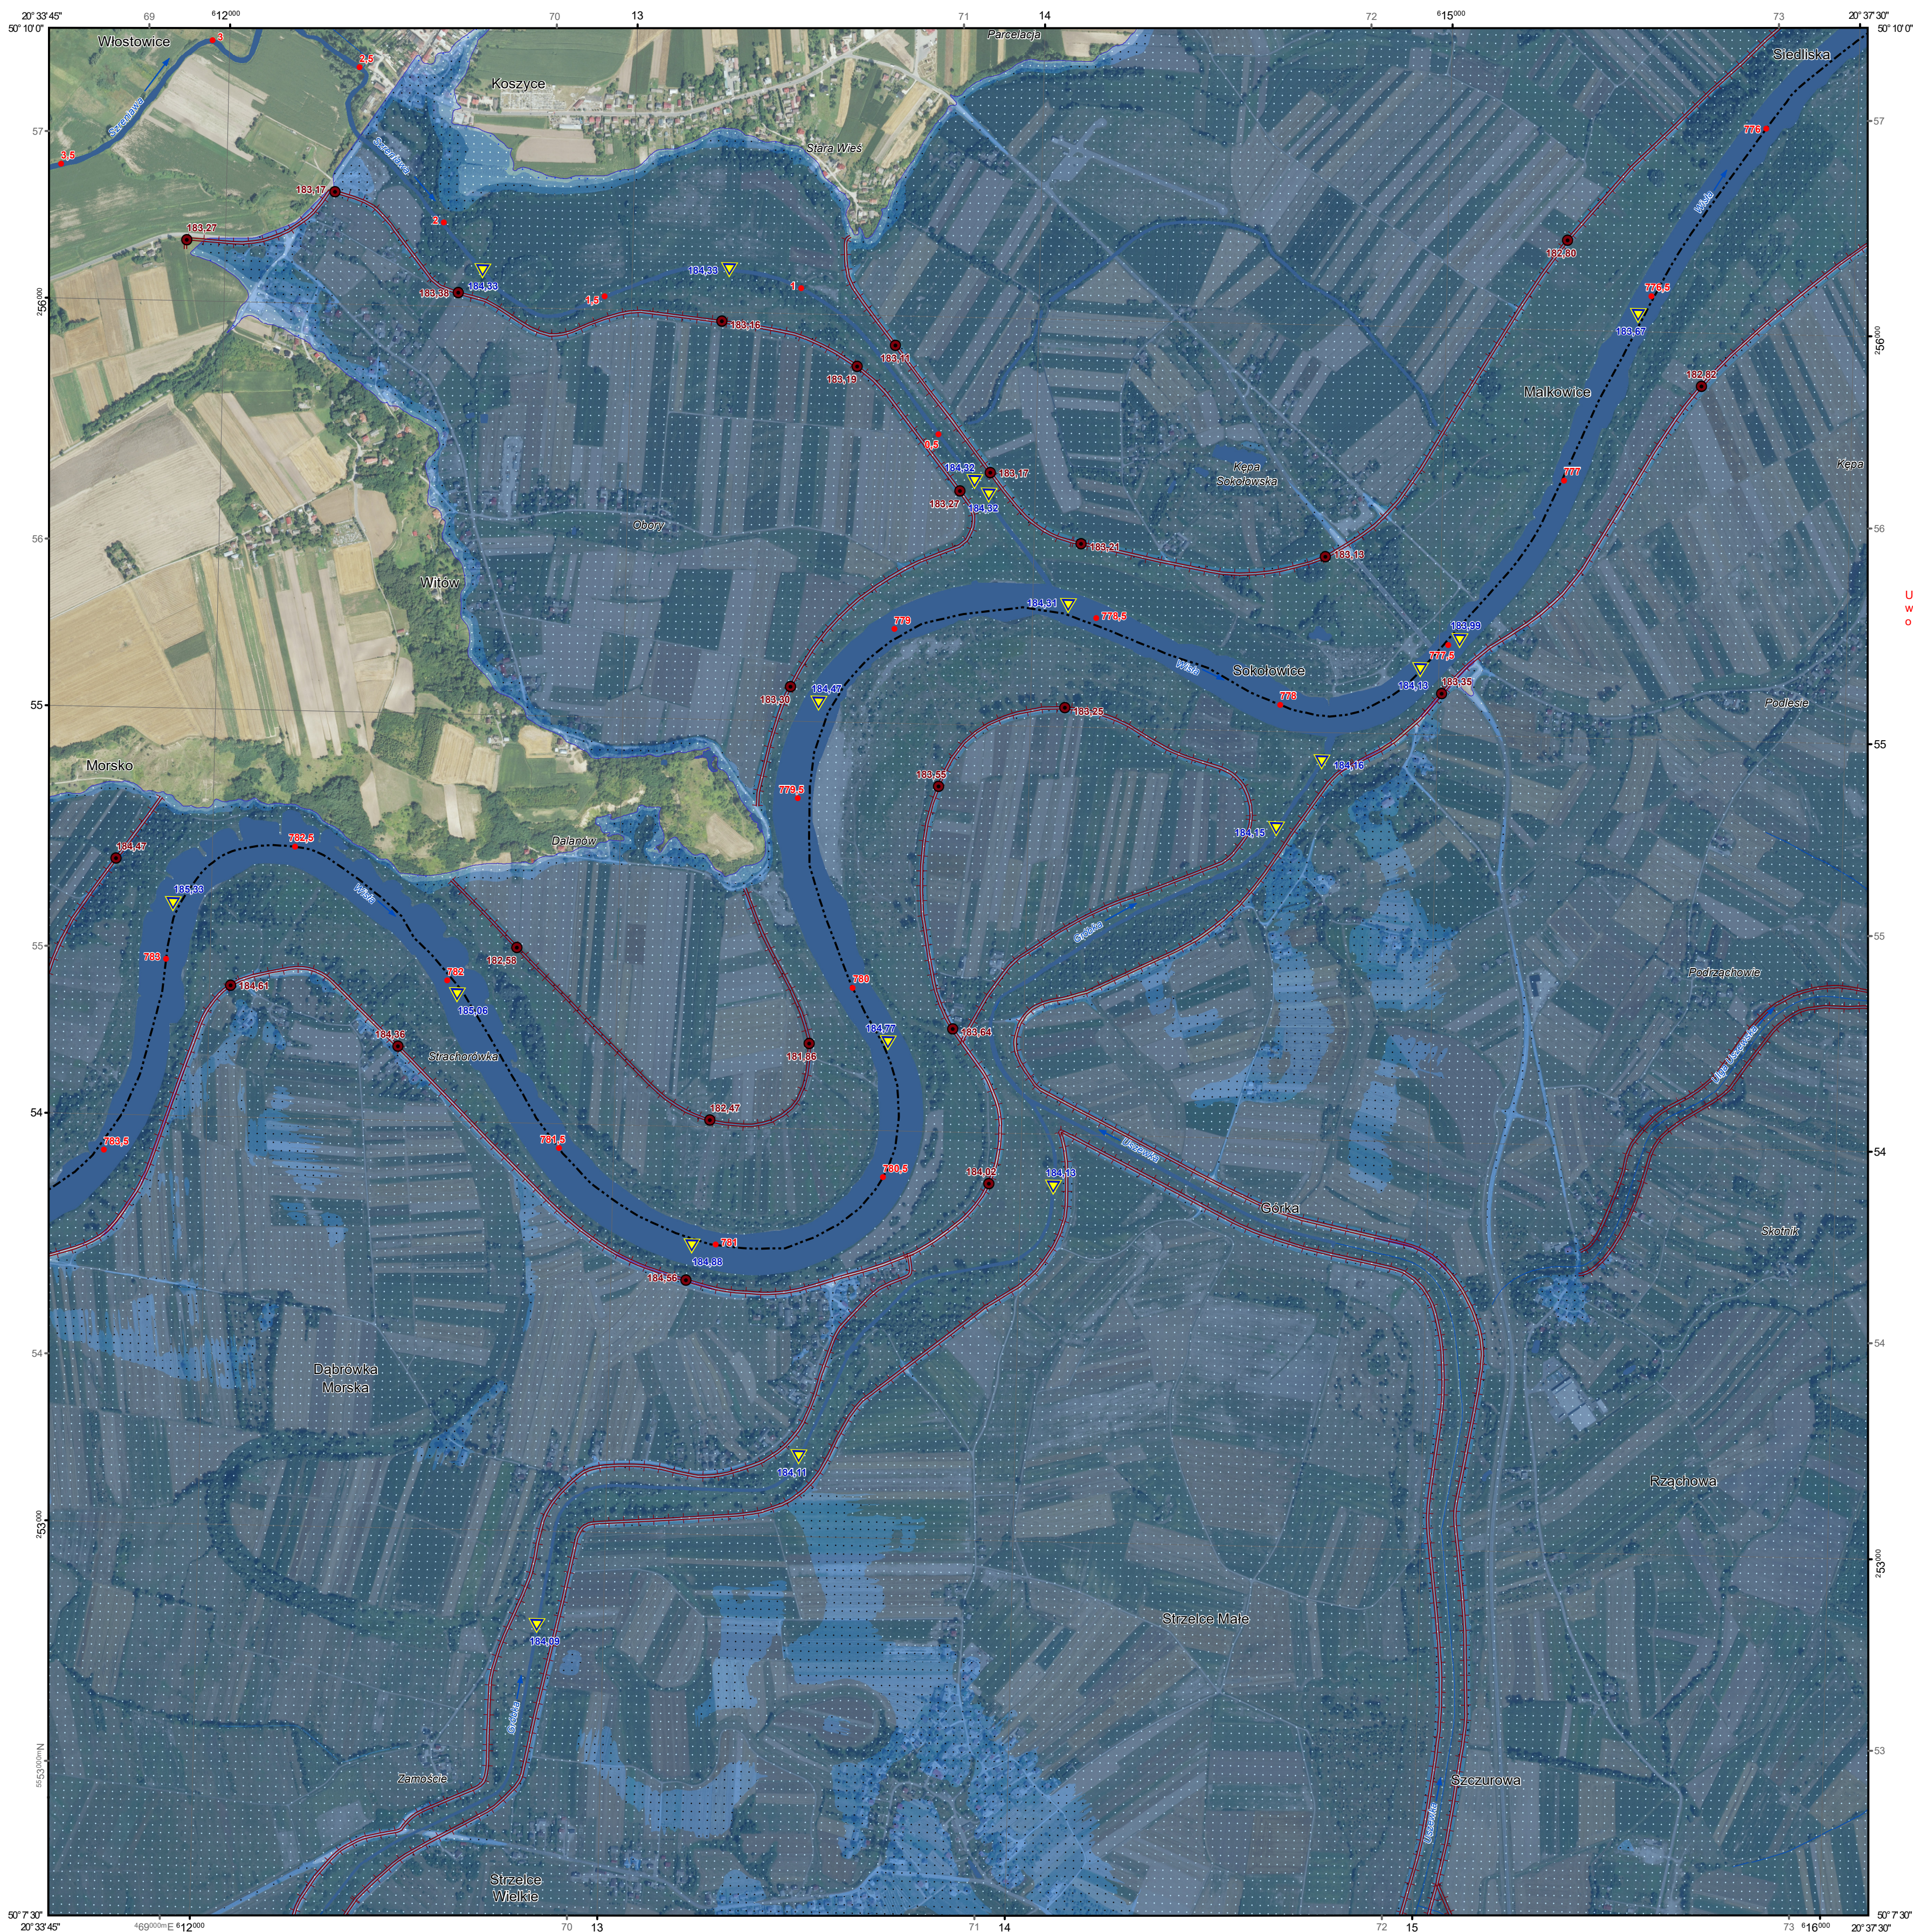

- **72,56** maksymalna rzędna zwierciadła wody
- **75,15** rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zapory bocznej
- **50** kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego

Uszkodzenie zapory zbiornika Dobczyce (na rzece Raba)
w wyniku przełania się wody przez korpus zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej
o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,05% przy jednoczesnej awarii urządzeń zrzutowych


1:10 000

1 cm - 100 m



OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Zlewni w Kielcach (KR.1)
Zarząd Zlewni w Krakowie (KR.2)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
1. woj. małopolskie 2. woj. świętokrzyskie

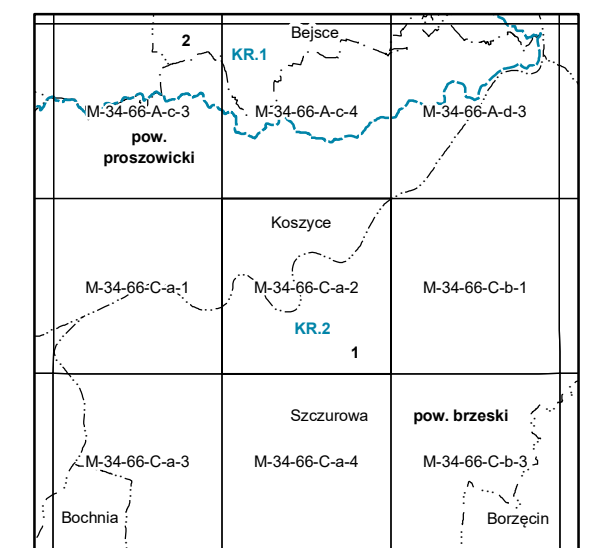

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGGP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkładu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.