


MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO Z GŁĘBOKOŚCIĄ WODY

OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

UŚCIE SOLNE M-34-66-C-a-3

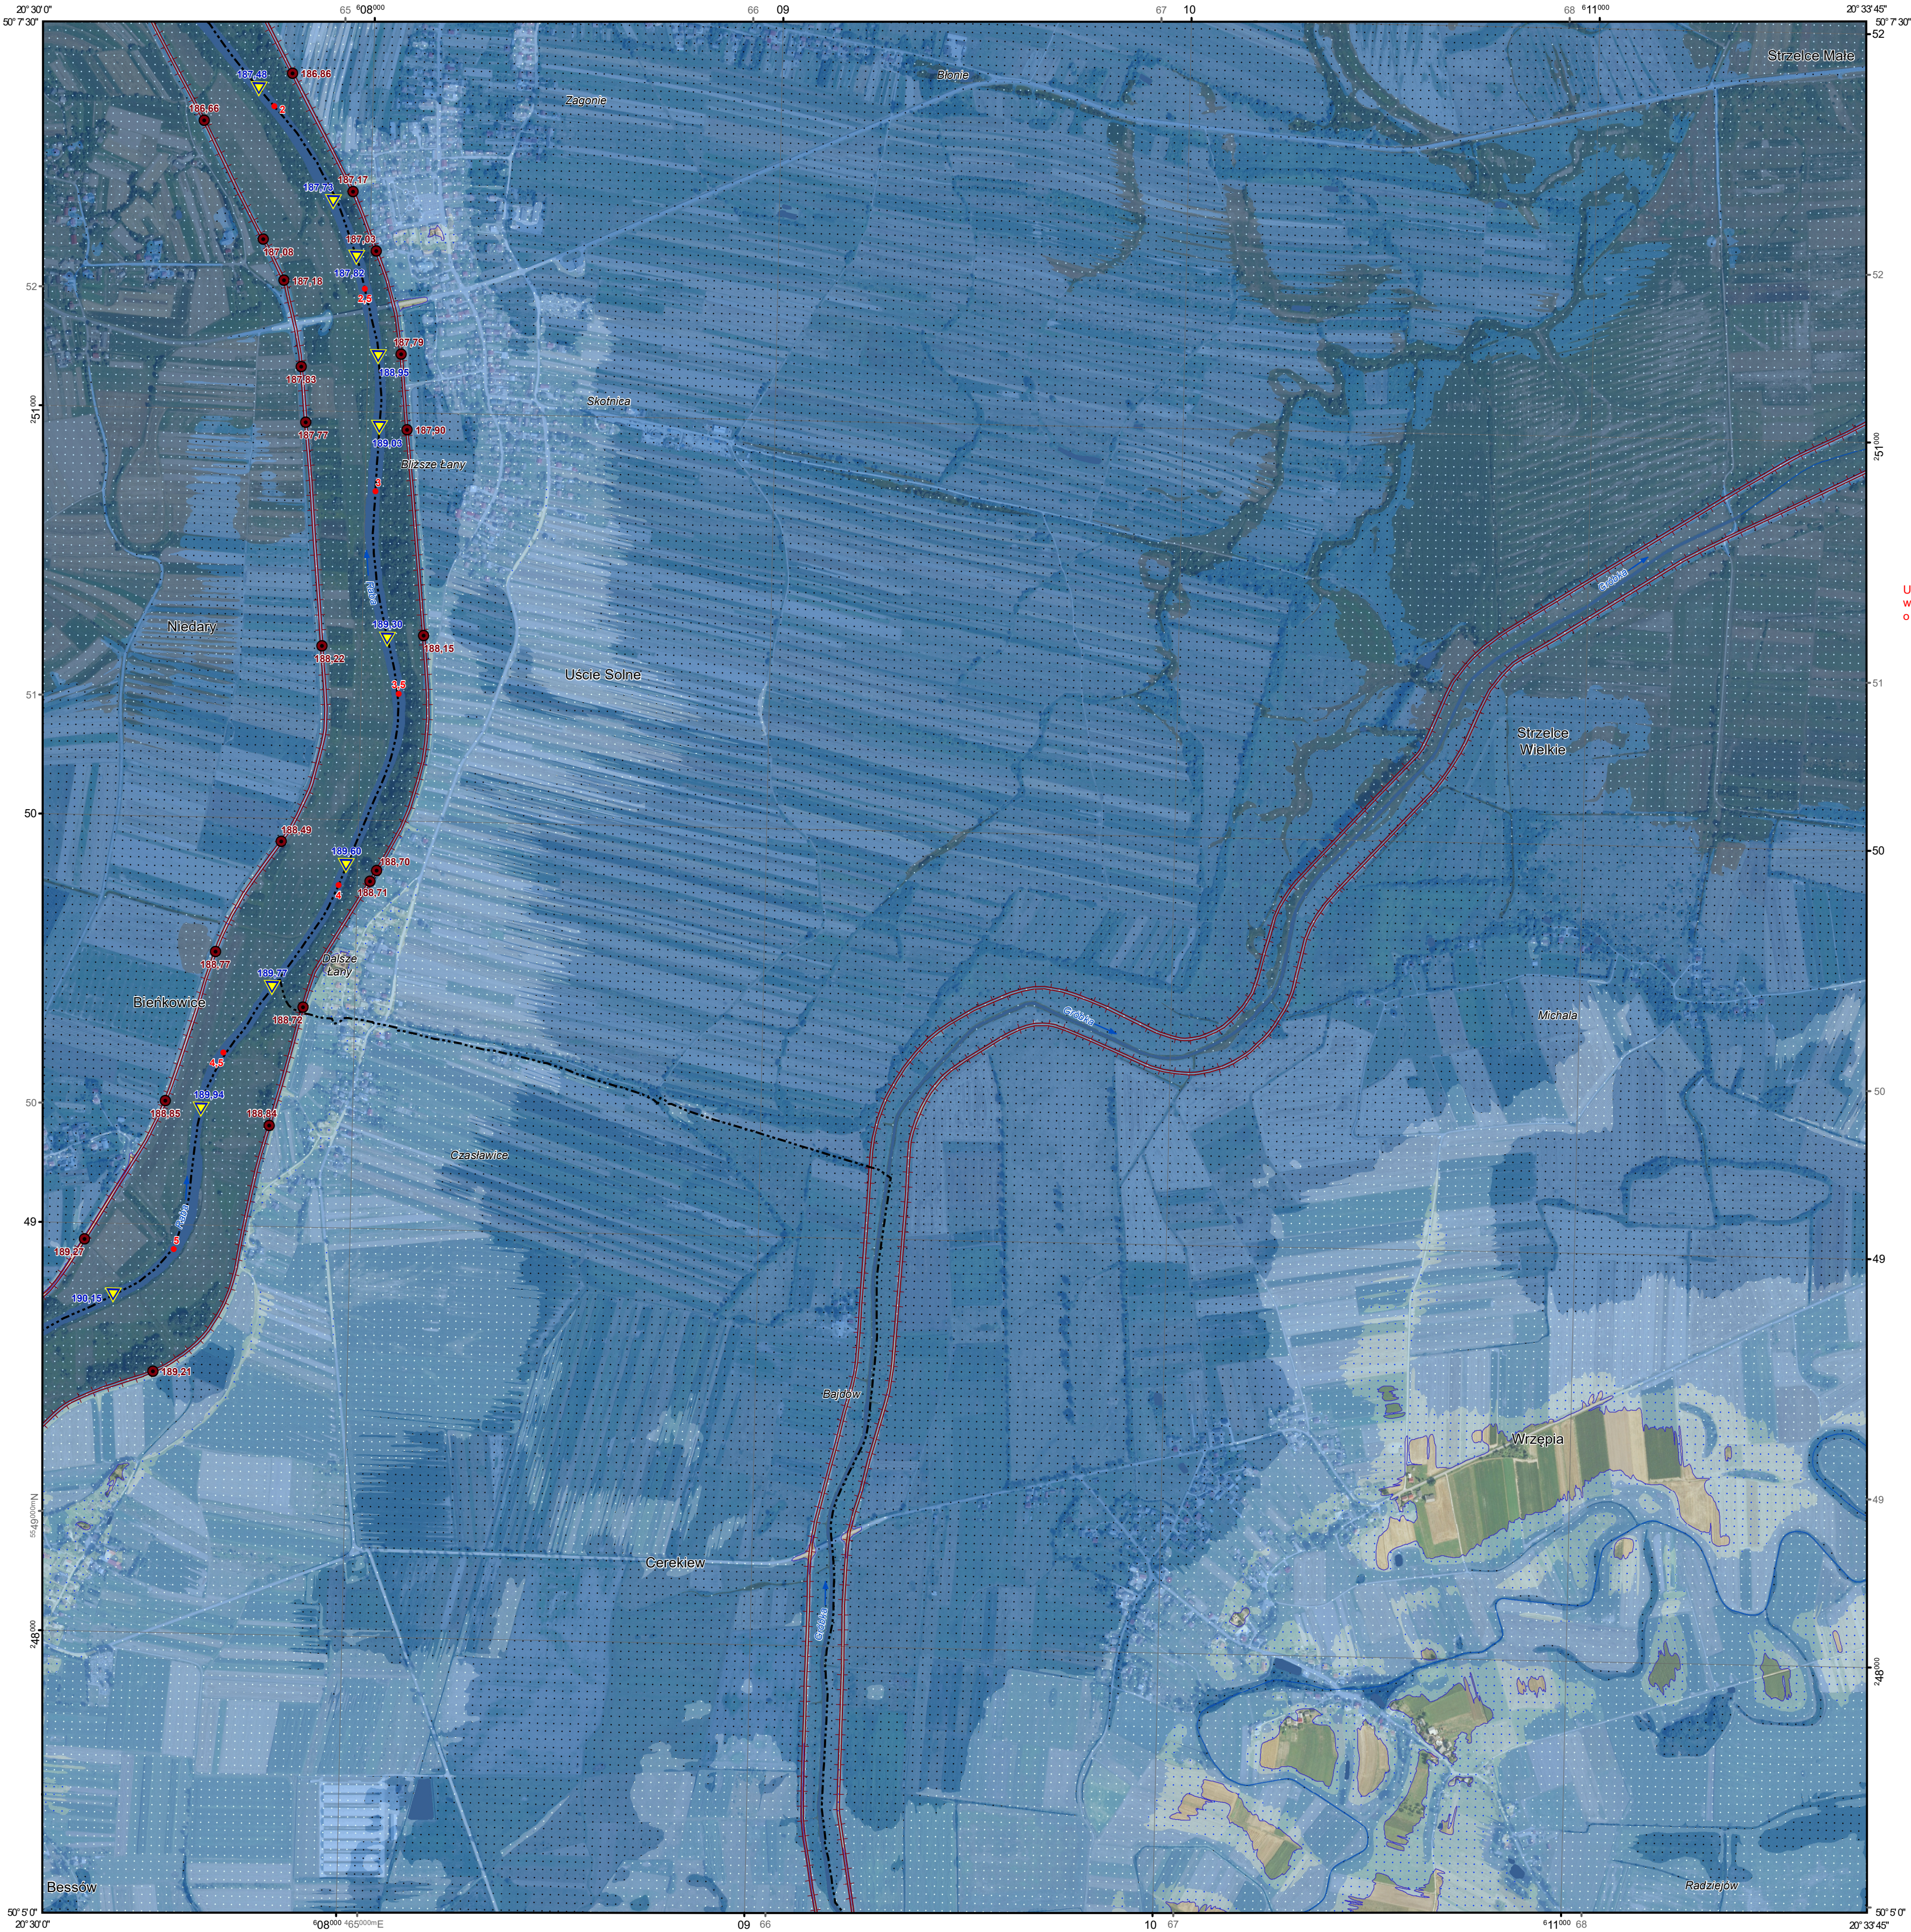

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- 72,56 maksymalna rzędna zwierciadła wody
- 75,15 rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zapory bocznej
- 50 kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego
- głębokość wody [m]**
 - $h \leq 0,5$
 - $0,5 < h \leq 2,0$
 - $2,0 < h \leq 4,0$
 - $h > 4,0$
- cieki naturalne i kanały
- wody powierzchniowe
- wał przeciwpowodziowy
- zapora boczna
- budowla piętrząca
- miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej
- granica gminy
- granica powiatu
- granica województwa
- granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Dobczyce (na rzece Raba) w wyniku przelania się wody przez korpus zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,05% przy jednoczesnej awarii urządzeń zrzutowych

1:10 000

1 cm - 100 m



OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Zlewni w Krakowie (KR.2)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
woj. małopolskie

Nowe Brzesko M-34-65-D-b-2	pow. proszowicki M-34-66-C-a-1	Koszyce M-34-66-C-a-2 Szczurowa
pow. bocheński M-34-65-D-b-4 Drwinia	KR.2 M-34-66-C-a-3	pow. brzeski M-34-66-C-a-4
M-34-65-D-d-2	M-34-66-C-c-1 Bochnia	M-34-66-C-c-2 Rzeszawa



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGSP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkładu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.