


MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO Z GŁĘBOKOŚCIĄ WODY

OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

PRZYBYSŁAWICE M-34-66-D-a-1

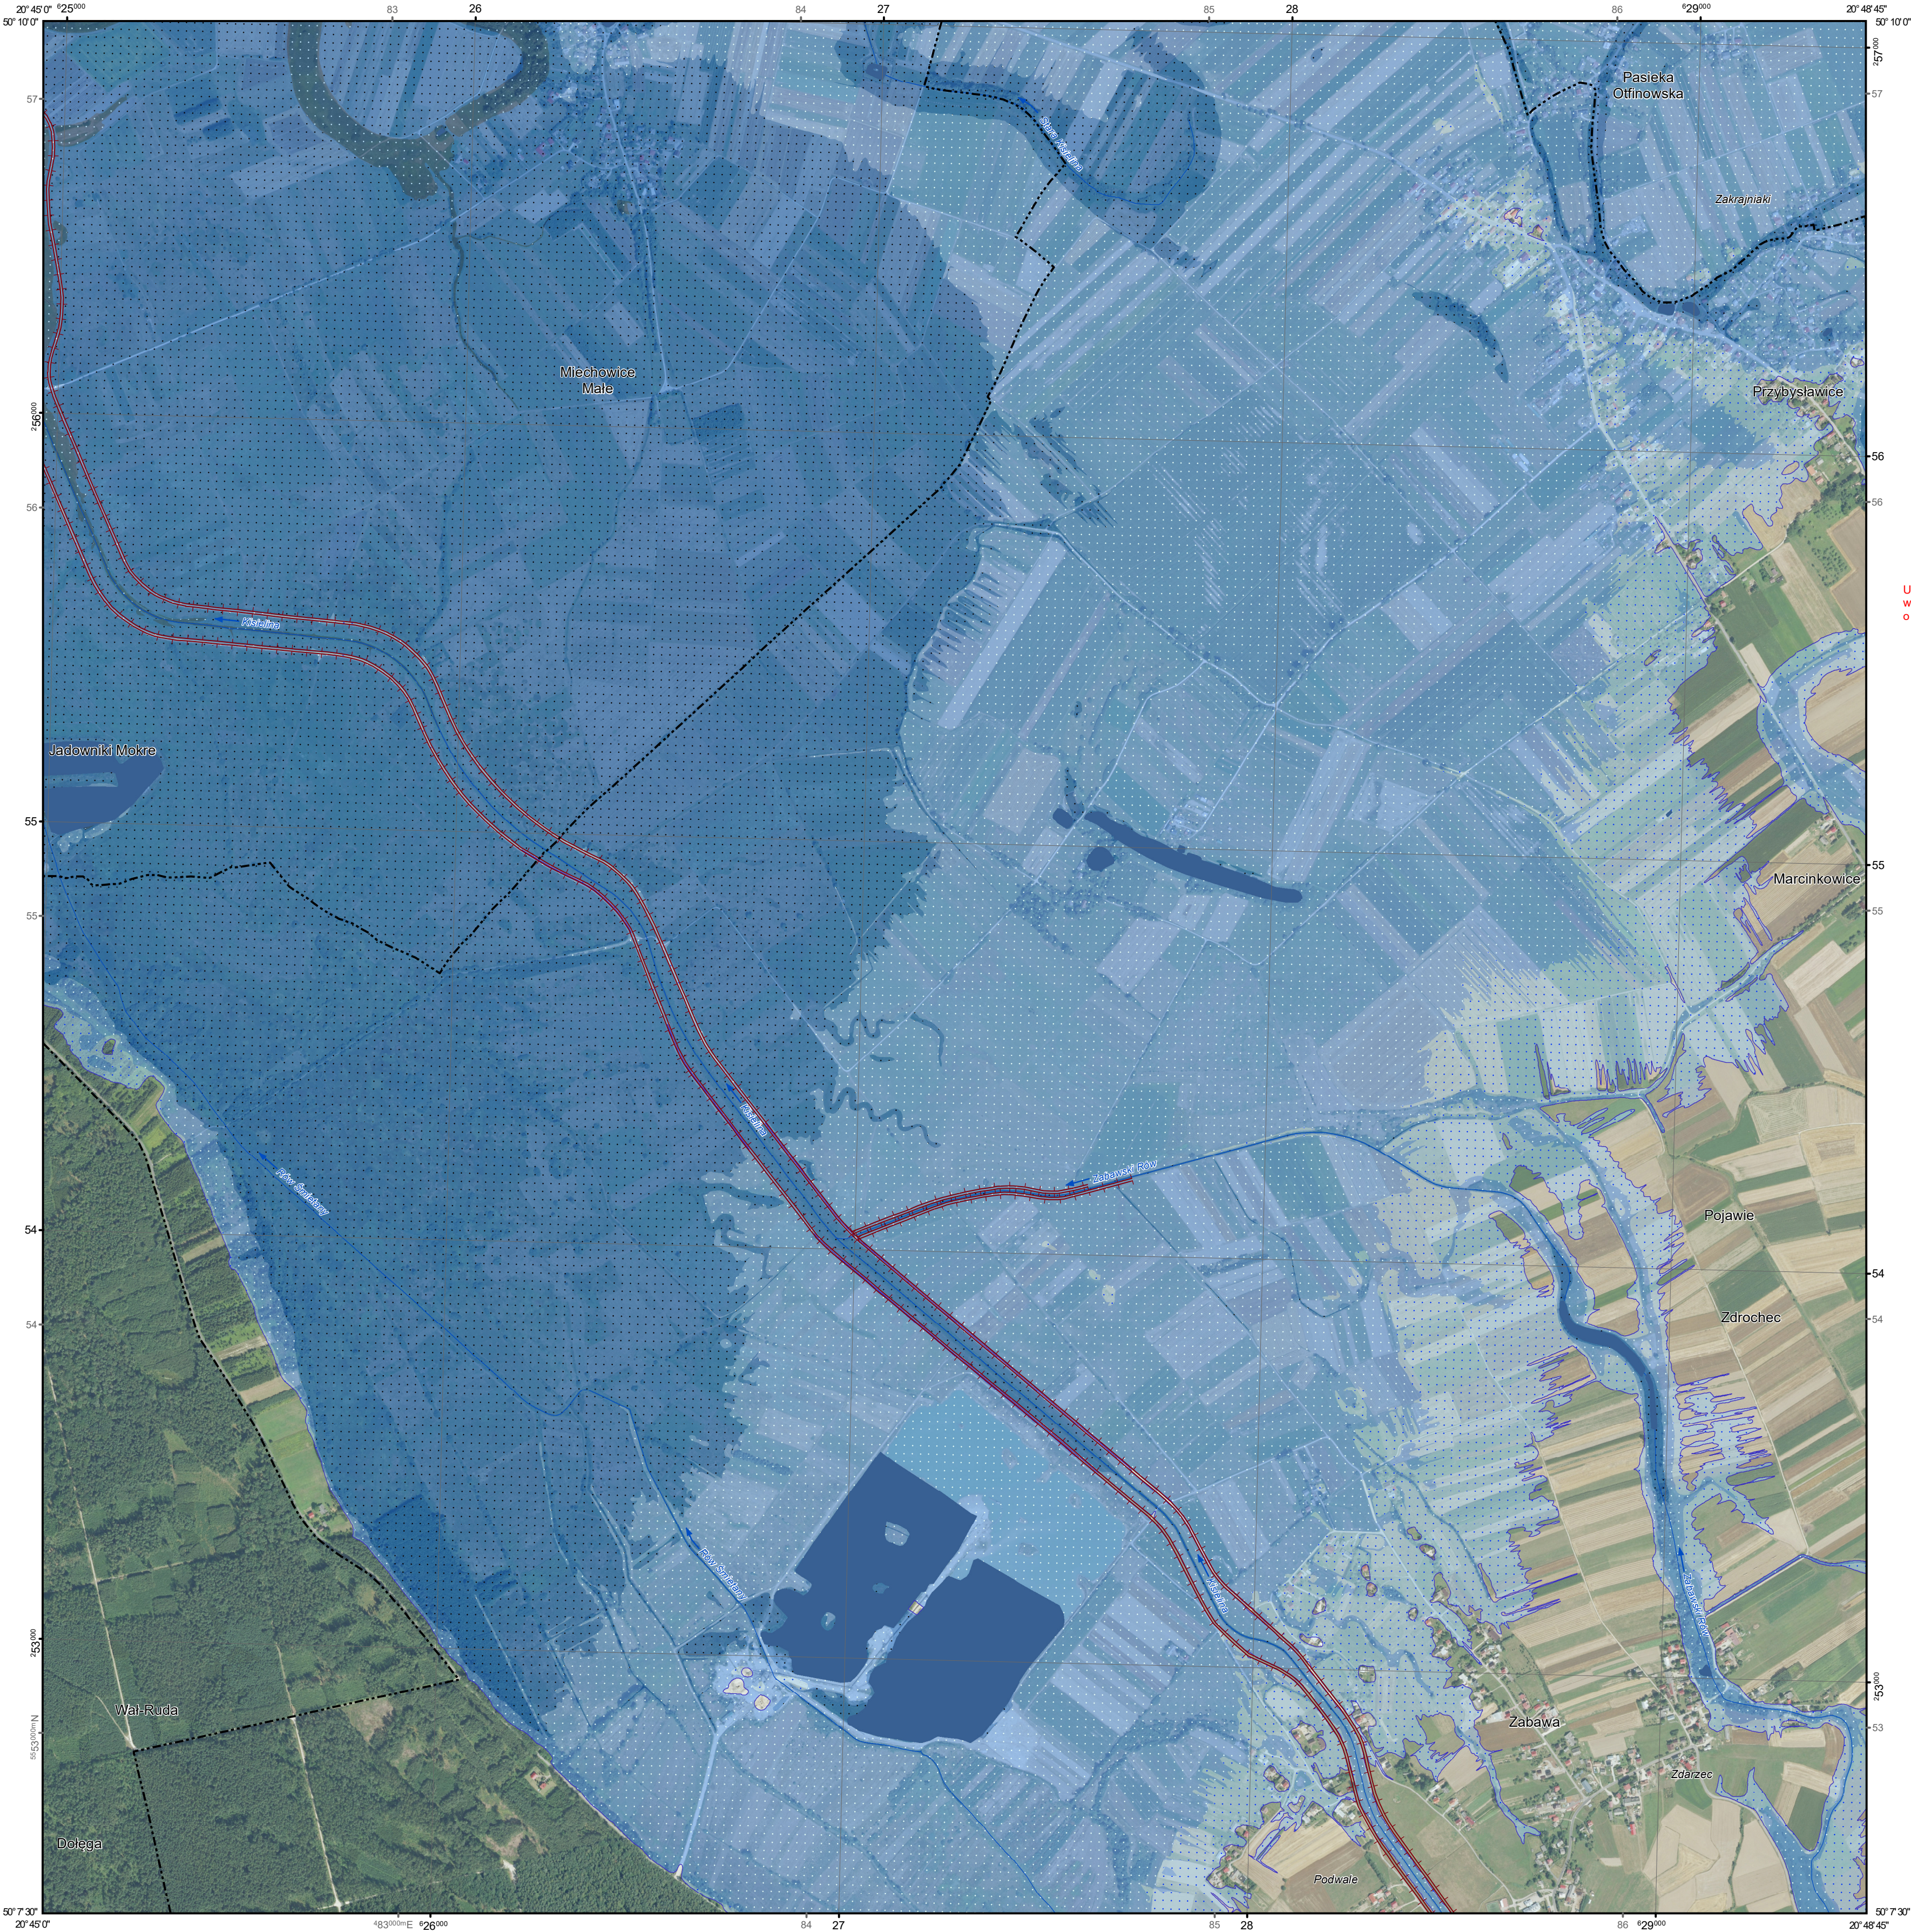

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- maksymalna rzędna zwierciadła wody
- rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zaporu bocznej
- kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego
- głębokość wody [m]**
  - $h \leq 0,5$
  - $0,5 < h \leq 2,0$
  - $2,0 < h \leq 4,0$
  - $h > 4,0$
- cieki naturalne i kanały
- wody powierzchniowe
- wał przeciwpowodziowy
- zapor boczna
- budowla piętrząca
- miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej
- granica gminy
- granica powiatu
- granica województwa
- granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Rożnów (na rzece Dunajec)  
w wyniku zniszczenia trzech sekcji przelewowych zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej  
o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,1%


1:10 000

1 cm - 100 m



OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  
Zarząd Zlewni w Krakowie (KR.2)  
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu (KR.3)  
Zarząd Zlewni w Sandomierzu (KR.4)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
woj. małopolskie

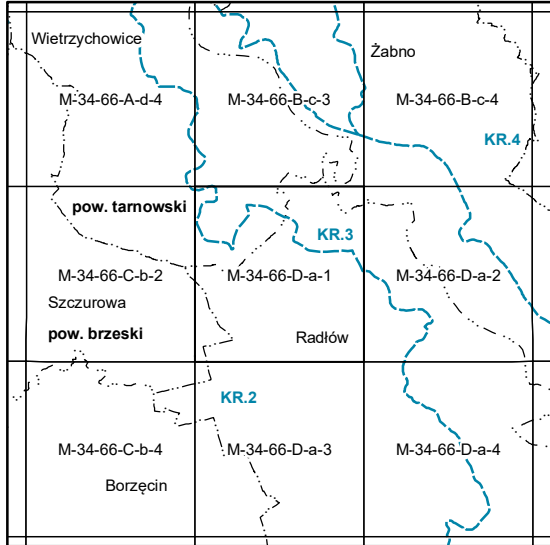

Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:  
MGSP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992  
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89  
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkladu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.