


MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO Z GŁĘBOKOŚCIĄ WODY
OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

GÓRA M-34-75-A-a-2

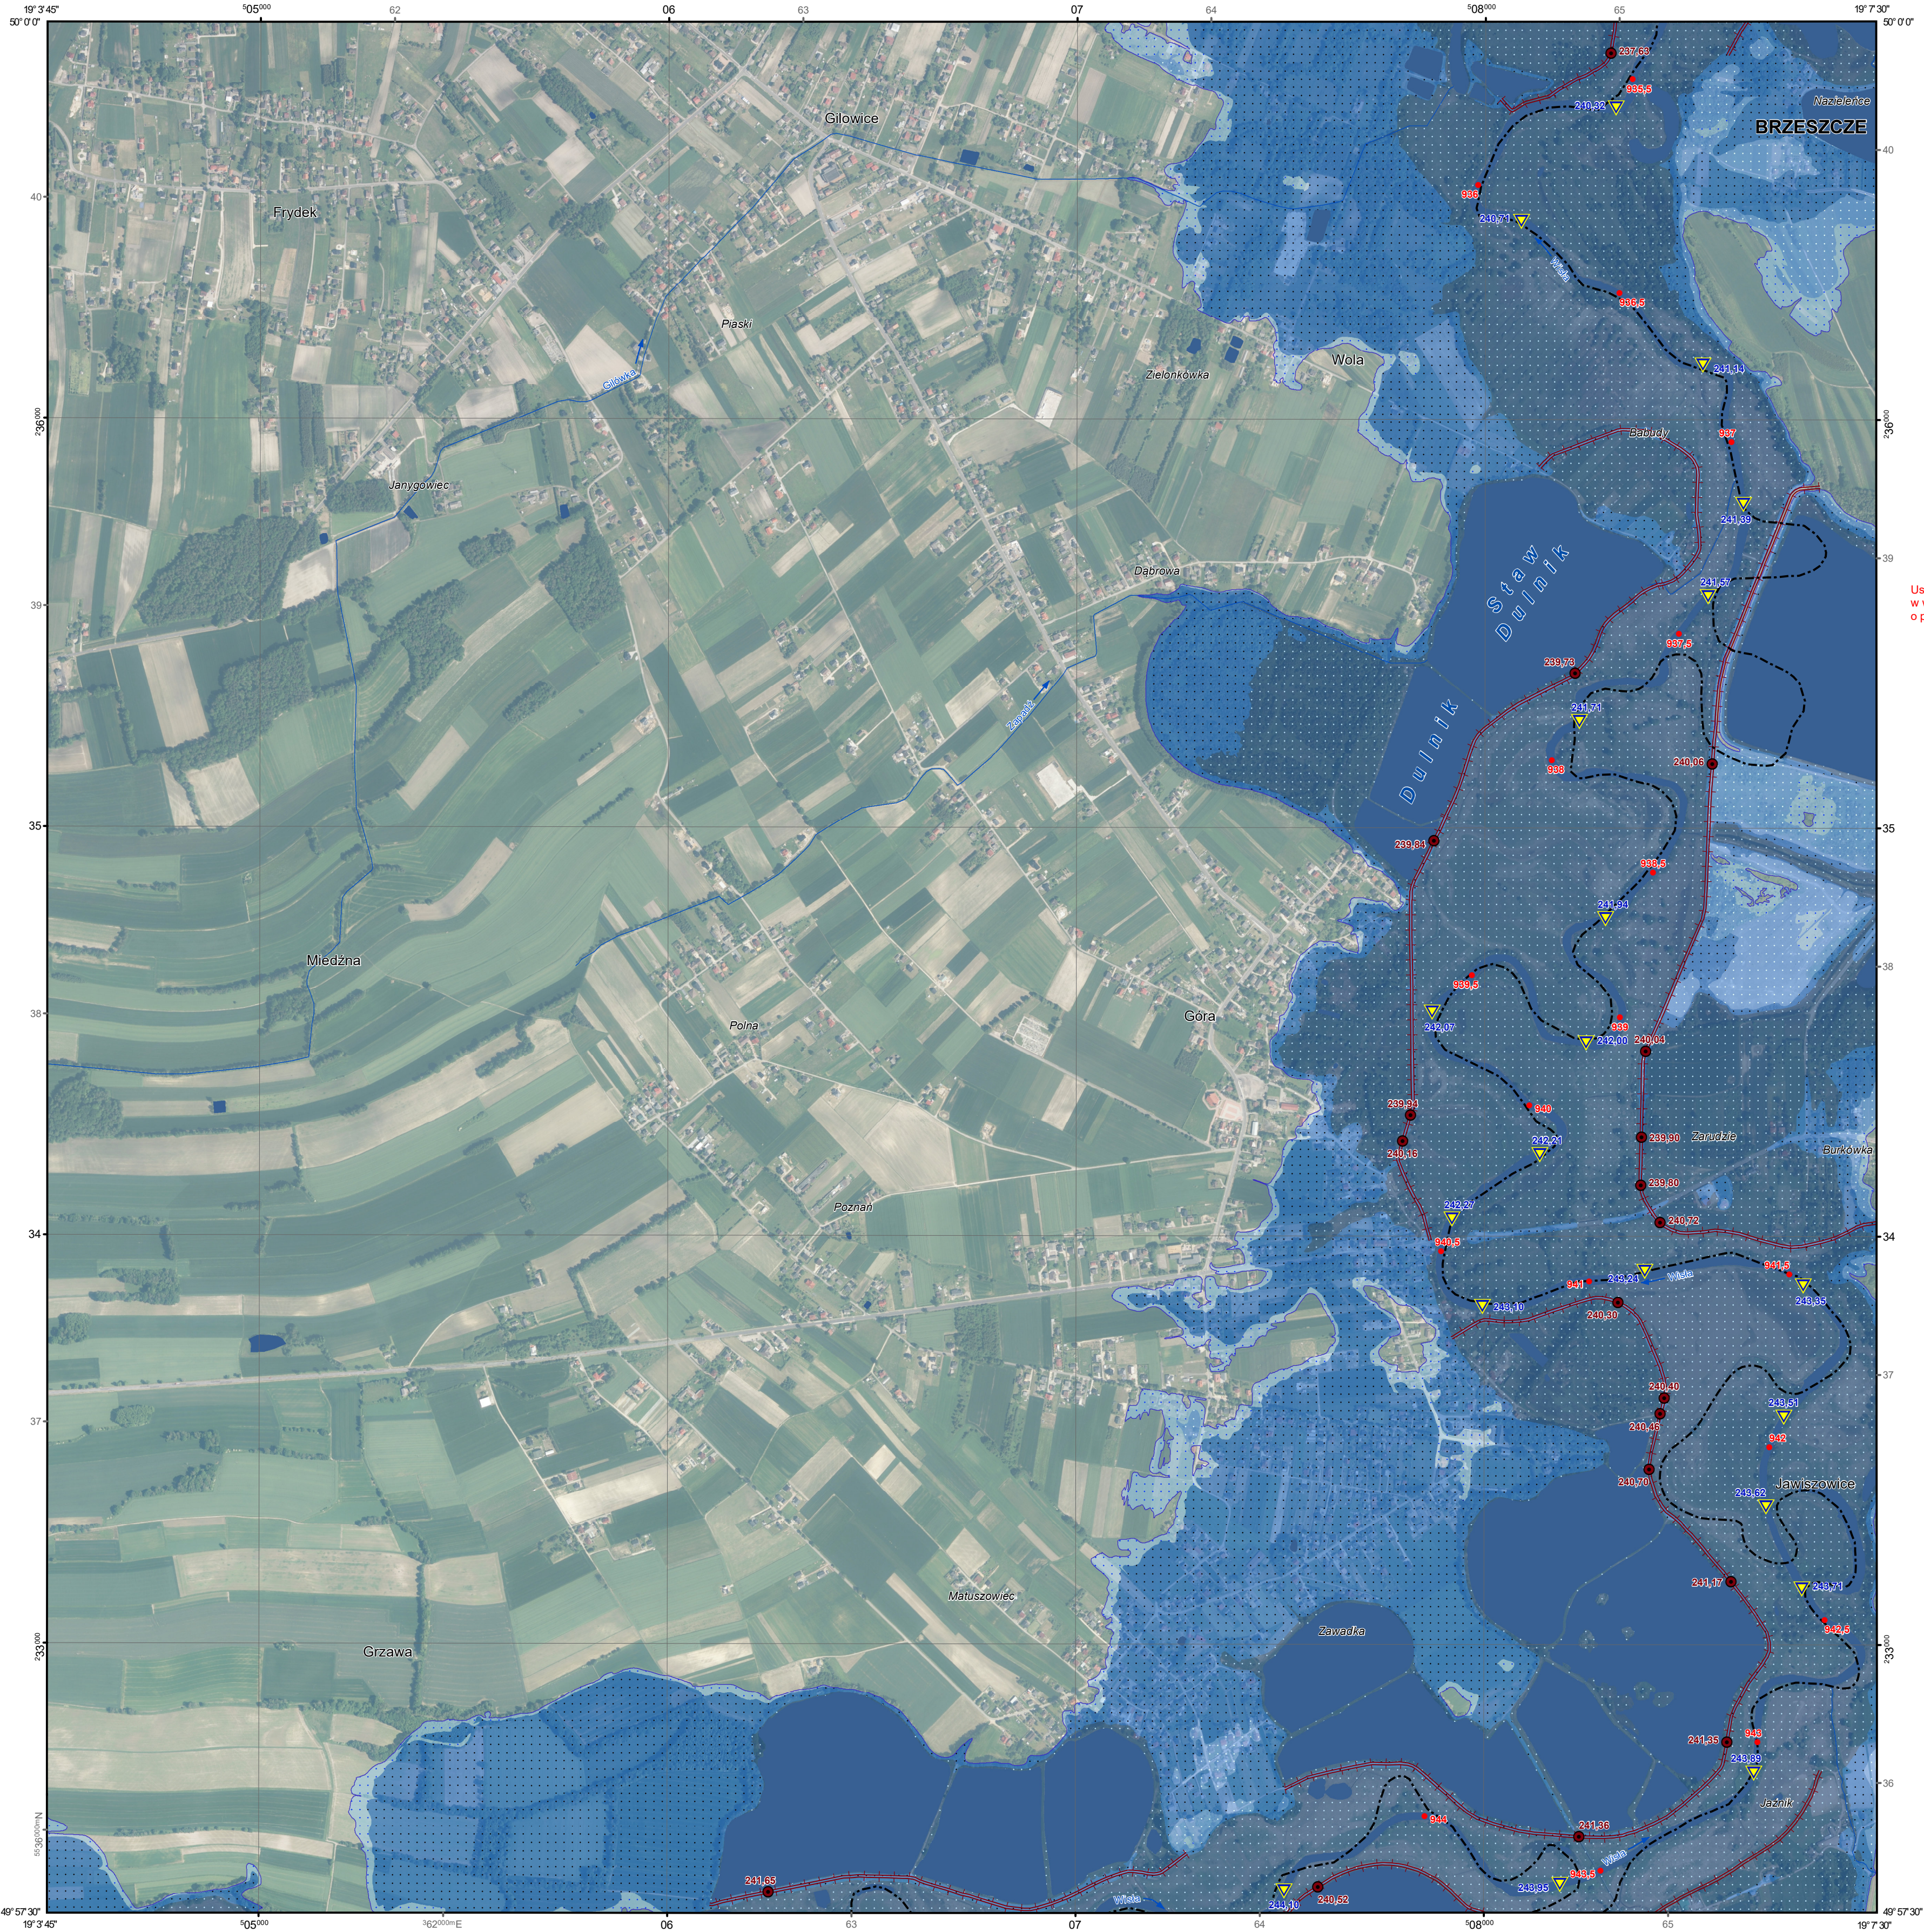

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- 72,66 maksymalna rzędna zwierciadła wody
- 75,15 rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zapory bocznej
- 50 kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego
- głębokość wody [m]**
 - h ≤ 0,5
 - 0,5 < h ≤ 2,0
 - 2,0 < h ≤ 4,0
 - h > 4,0
- ciekі naturalne i kanały
- wody powierzchniowe
- wał przeciwpowodziowy
- zapora boczna
- budowla piętrząca
- miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej
- granica gminy
- granica powiatu
- granica województwa
- granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Goczałkowice (na rzece Wisła)
w wyniku przebiecia hydraulicznego korpusu zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej
o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,05%

1:10 000

1 cm - 100 m



OBŚZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Zarząd Zlewni w Katowicach (GL.2)
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Zlewni w Żywcu (KR.5)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
1. woj. małopolskie 2. woj. śląskie

Pszczyna M-34-63-C-c-3	Bojszowy M-34-63-C-c-4	Oświęcim M-34-63-C-d-3
M-34-75-A-a-1	2 M-34-75-A-a-2 pow. pszczyński	1 M-34-75-A-b-1 pow. oświęcimski
M-34-75-A-a-3 Bestwina	M-34-75-A-a-4 pow. bielski	M-34-75-A-b-3 Włomowice



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGSP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkladu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.