


MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO Z GŁĘBOKOŚCIĄ WODY

OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

ŁĄCZANY M-34-76-A-a-2

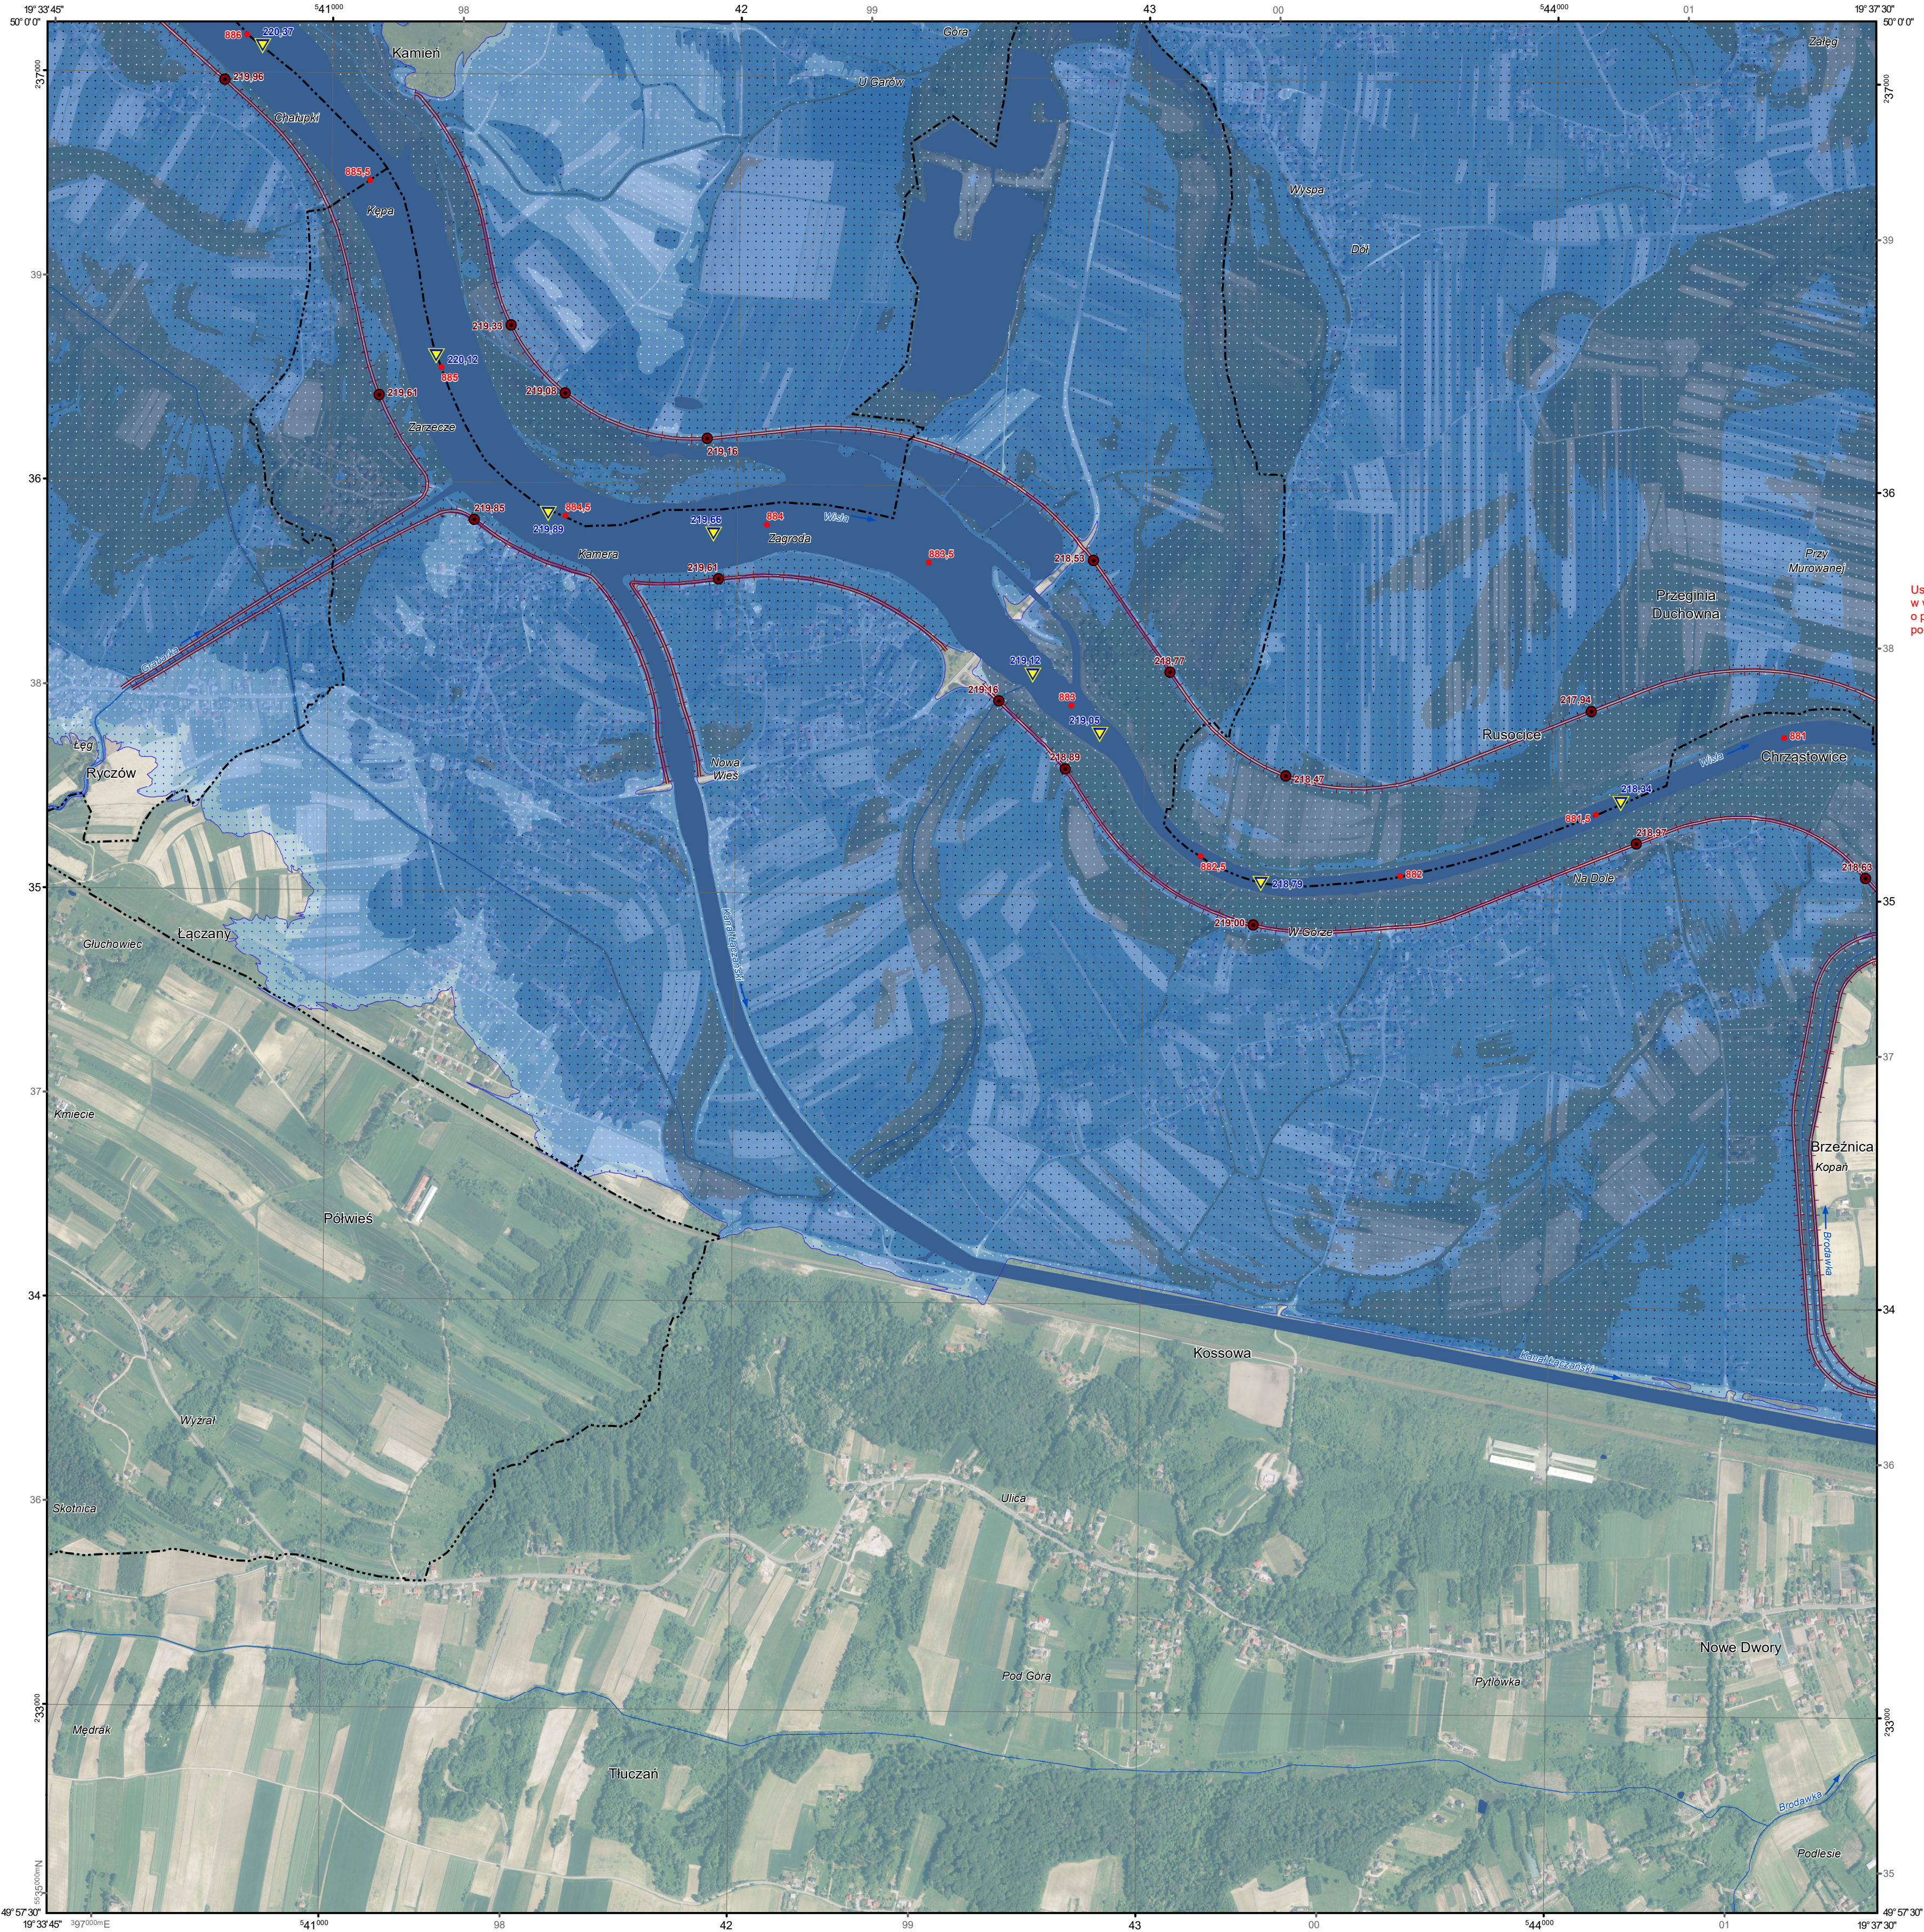

OBSJAŚNIENIA ZNAKÓW

- 72,66 maksymalna rzędna zwierciadła wody
- 75,15 rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zaporę bocznej
- 50 kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego
- głębokość wody [m]**
 - h ≤ 0,5
 - 0,5 < h ≤ 2,0
 - 2,0 < h ≤ 4,0
 - h > 4,0
- ciekły naturalne i kanały
- wody powierzchniowe
- wał przeciwpowodziowy
- zapora boczna
- budowla piętrząca
- miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej
- granica gminy
- granica powiatu
- granica województwa
- granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Tresna (na rzece Solka) w wyniku przebiecia hydraulicznego korpusu zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,02% połączone ze zniszczeniem jednej sekcji przelewowej zapory Porąbka

1:10 000

1 cm - 100 m



OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Zlewni w Krakowie (KR.2)
Zarząd Zlewni w Żywcu (KR.5)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
woj. małopolskie

 pow. chrzanowski M-34-64-C-3	 Alwernia M-34-64-C-4 pow. krakowski Czemichów M-34-64-C-d-3	
 Spyżkowice M-34-76-A-a-1	 M-34-76-A-a-2 KR.2 Brzeźnica	 M-34-76-A-b-1 Skawina
 M-34-76-A-a-3 Tomice	 pow. wadowicki M-34-76-A-a-4	 M-34-76-A-b-3



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGSP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkładu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.