


MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO Z GŁĘBOKOŚCIĄ WODY

OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

CZERNICHÓW M-34-76-A-b-1

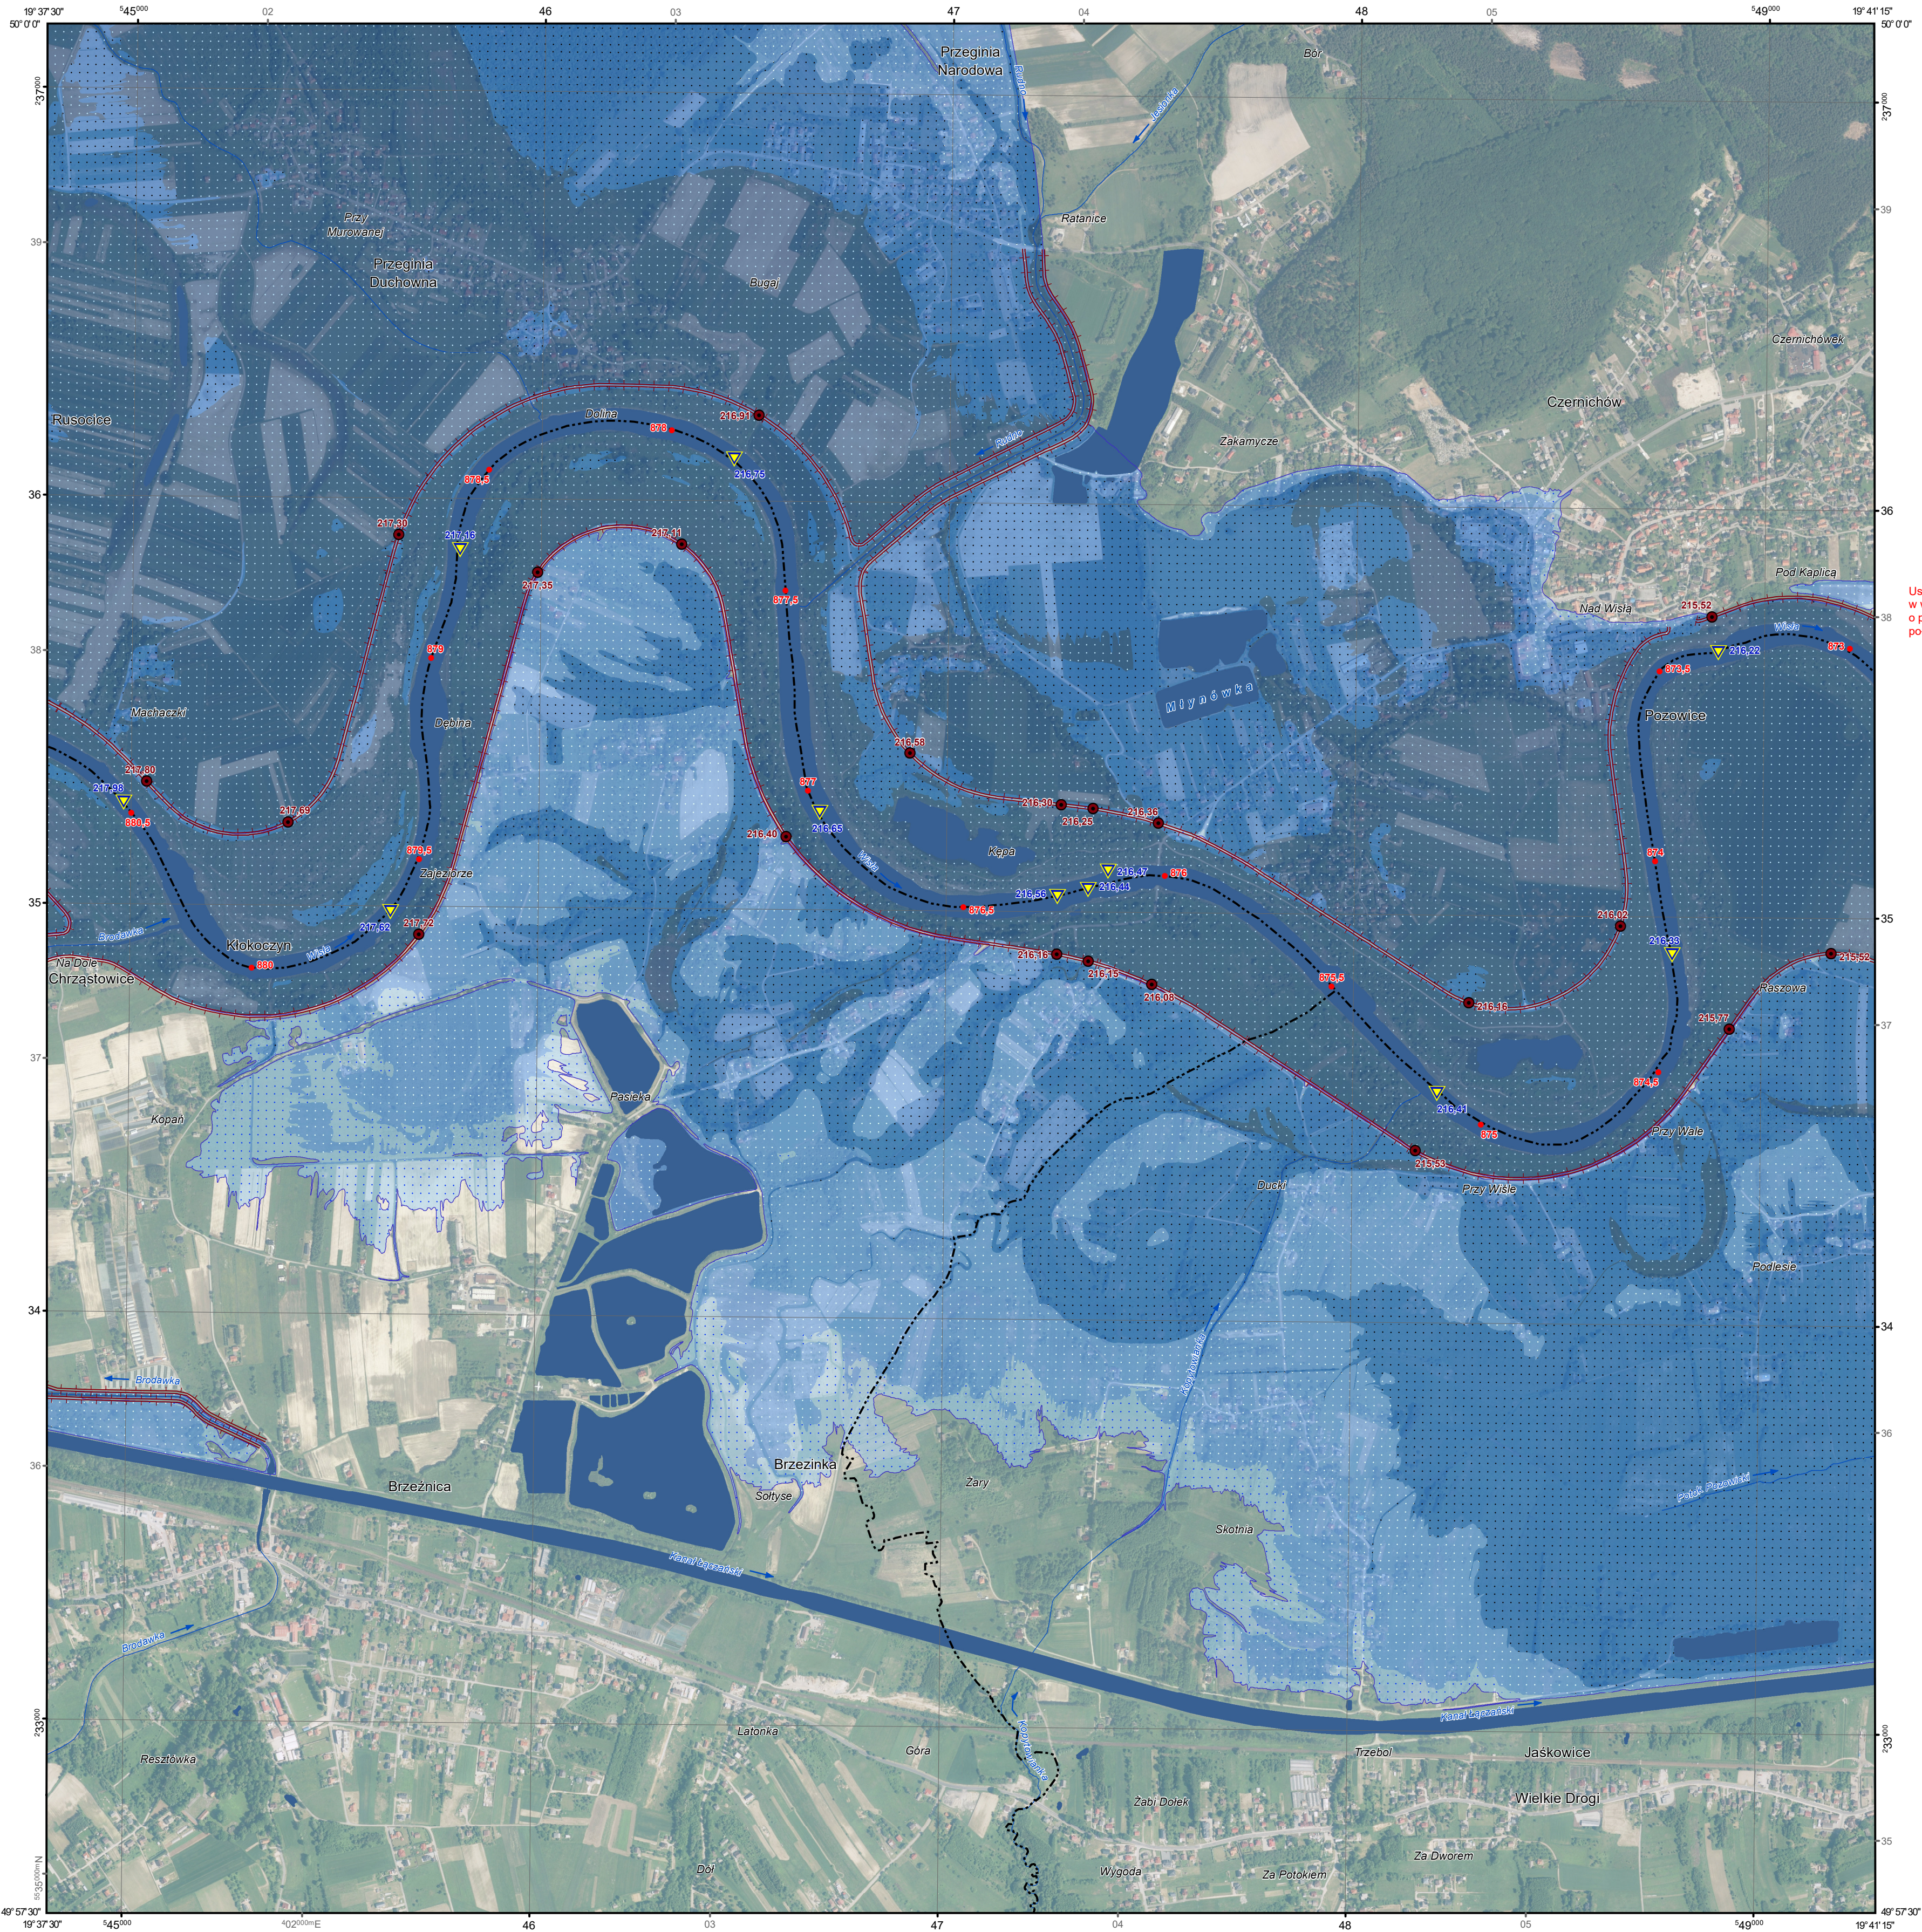

OBSJAŚNIENIA ZNAKÓW

- maksymalna rzędna zwierciadła wody
- rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zaporę boczną
- kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego
- głębokość wody [m]
 - $h \leq 0,5$
 - $0,5 < h \leq 2,0$
 - $2,0 < h \leq 4,0$
 - $h > 4,0$
- cieki naturalne i kanały
- wody powierzchniowe
- wał przeciwpowodziowy
- zaporę boczną
- budowla piętrząca
- miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej
- granica gminy
- granica powiatu
- granica województwa
- granica państwa

Uszkodzenie zaporę zbiornika Tresna (na rzece Soła) w wyniku przebiecia hydraulicznego korpusu zaporę w warunkach przejścia fali kontrolnej o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,02% połączone ze zniszczeniem jednej sekcji przelewowej zaporę Porąbka

1:10 000

1 cm - 100 m



OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Zlewni w Krakowie (KR.2)
Zarząd Zlewni w Żywcu (KR.5)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
woj. małopolskie

pow. chrzanowski		
Alwernia	M-34-64-C-d-3	M-34-64-C-d-4
	Czernichów	
M-34-76-A-a-2	KR.2	M-34-76-A-b-2
	pow. krakowski	
pow. wadowicki	Brzezinka	Skawina
M-34-76-A-a-4	M-34-76-A-b-3	M-34-76-A-b-4



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGSP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkładu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.